

Remarque concernant la présente notice de montage et de mise en service

La présente notice de montage et de mise en service est conçue pour permettre un montage et une utilisation sûrs. Les remarques et instructions contenues dans cette notice sont à prendre en compte impérativement pour le maniement d'appareils SAMSON. Les représentations graphiques et illustrations contenues dans cette notice servent d'exemples.

- ⇒ Pour une utilisation sûre et appropriée, lire attentivement la présente notice et la conserver pour toute consultation ultérieure.
- ⇒ Pour toute question non abordée dans la présente notice, contacter le service après-vente de SAMSON (aftersalesservice@samsongroup.com).



Les documents relatifs à l'appareil, tels que les notices de montage et de mise en service, sont disponibles sur Internet :

► <https://www.samsongroup.com/fr/telechargements/documentation/>

Avertissements utilisés et leur signification

⚠ DANGER

Situations dangereuses entraînant de graves blessures, voire la mort

⚠ AVERTISSEMENT

Situations pouvant entraîner de graves blessures, voire à la mort

ⓘ REMARQUE

Dégâts matériels et dysfonctionnements

ⓘ Nota

Explications

💡 Conseil

Recommandations pratiques

1	Consignes de sécurité et mesures de protection.....	5
1.1	Remarques relatives à d'éventuelles blessures graves.....	6
1.2	Remarques relatives à d'éventuelles blessures.....	6
1.3	Remarques relatives à d'éventuels dégâts matériels.....	7
1.4	Avertissements sur l'appareil.....	8
2	Marquages sur l'appareil.....	9
2.1	Plaque signalétique du servomoteur.....	9
3	Conception et fonctionnement.....	10
3.1	Sens d'action et conduite de la pression de commande.....	11
3.2	Position de sécurité.....	12
3.2.1	Sens d'action TS.....	12
3.2.2	Sens d'action TE.....	12
3.3	Accessoires.....	12
3.4	Modèles.....	13
3.5	Caractéristiques techniques.....	13
4	Livraison et transport sur le site d'installation.....	17
4.1	Acceptation de la livraison.....	17
4.2	Déballage du servomoteur.....	17
4.3	Transport et levage du servomoteur.....	17
4.3.1	Transport du servomoteur.....	17
4.3.2	Levage du servomoteur.....	18
4.4	Stockage du servomoteur.....	18
5	Montage.....	19
5.1	Préparation au montage.....	19
5.2	Montage de l'appareil.....	19
5.2.1	Assemblage de la vanne et du servomoteur.....	20
5.2.2	Mise en place du raccord pneumatique.....	22
6	Mise en service.....	24
6.1	Ajustement de la plage de course.....	25
6.2	Limitation de course.....	25
6.2.1	Limitation inférieure (course minimale).....	25
6.2.2	Limitation supérieure (course maximale).....	26
6.3	Exécution avec commande manuelle.....	26
6.3.1	Sortie manuelle de la tige de servomoteur.....	26
6.3.2	Rentrée manuelle de la tige de servomoteur.....	26
7	Fonctionnement.....	27
7.1	Fonction Tout ou Rien.....	27
7.2	Fonctionnement manuel (uniquement pour les exécutions avec commande manuelle).....	27
7.3	Autres remarques relatives au fonctionnement.....	27
8	Dysfonctionnements.....	28
8.1	Détection et réparation des dysfonctionnements.....	28
8.2	Exécution des mesures d'urgence.....	28
9	Maintenance et conversion.....	29
9.1	Contrôles périodiques.....	30
9.2	Préparation des travaux de maintenance et de conversion.....	30
9.3	Montage de la vanne suite à des travaux de maintenance ou de conversion.....	31
9.4	Travaux de maintenance.....	31
9.4.1	Remplacement de la membrane.....	32
9.4.2	Remplacement du joint de la tige de servomoteur.....	32

Vue d'ensemble

9.5	Travaux de conversion.....	33
9.5.1	Inversion du sens d'action.....	33
9.6	Détermination du calibre.....	35
9.7	Commande de pièces de rechange et de consommables.....	35
10	Mise hors service.....	36
11	Démontage.....	37
11.1	Démontage du servomoteur.....	38
11.2	Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur.....	39
12	Réparation.....	40
12.1	Renvoi des appareils à SAMSON.....	40
13	Élimination.....	41
14	Certificats.....	42
15	Annexe.....	44
15.1	Couples de serrage, lubrifiants et outillage.....	44
15.2	Pièces de rechange.....	44
15.3	Service.....	47

1 Consignes de sécurité et mesures de protection

Utilisation conforme

Les servomoteurs SAMSON type 3271 et type 3277 sont conçus pour actionner une vanne linéaire. Associé à la vanne, le servomoteur sert à couper le flux de liquides, de gaz ou de vapeurs dans des conduites. Selon son exécution, le servomoteur est adapté à la fonction régulation ou à la fonction tout ou rien. Le servomoteur peut être employé dans des installations industrielles et de contrôle des processus.

Le servomoteur est conçu pour fonctionner dans des conditions définies avec précision (force de réglage, course...). C'est pourquoi l'exploitant doit veiller à ce que le servomoteur ne soit employé que là où les conditions d'exploitation correspondent aux critères de dimensionnement indiqués lors de la commande. Si l'exploitant souhaite employer le servomoteur pour d'autres applications ou dans d'autres environnements, il doit d'abord consulter la société SAMSON.

SAMSON décline toute responsabilité en cas de dégâts résultant du non-respect des conditions d'utilisation conforme ou imputables à des forces extérieures ou à tous autres facteurs extérieurs.

⇒ Les possibilités, domaines et limites d'utilisation sont indiqués dans les caractéristiques techniques et sur la plaque signalétique.

Mauvais usage raisonnablement prévisible

Le servomoteur n'est pas adapté aux domaines d'application suivants :

- utilisation en dehors des limites définies dans les caractéristiques techniques et lors du dimensionnement ;
- utilisation en dehors des limites définies par les accessoires du servomoteur.

Par ailleurs, les activités suivantes vont à l'encontre d'une utilisation conforme :

- utilisation de pièces de rechange produites par des tiers ;
- Exécution de travaux de maintenance ou de réparation non prescrits

Qualification du personnel d'exploitation

Le servomoteur doit être monté, mis en service, entretenu et réparé par un personnel compétent qui effectuera ces travaux dans les règles de l'art. Dans cette notice, le terme « personnel compétent » désigne les personnes qui, en raison de leur formation

technique, de leur expérience et de leur connaissance des normes en vigueur, sont à même d'évaluer les travaux qui leur sont confiés et de repérer les dangers éventuels.

Équipement de protection individuelle

SAMSON recommande de porter les équipements de protection individuelle suivants lors de la manipulation des servomoteurs pneumatiques :

- gants et chaussures de protection au cours du montage et du démontage du servomoteur ;
- lunettes de protection et protections auditives quand le servomoteur est en service.

⇒ Demander des équipements de protection supplémentaires auprès de l'exploitant de l'installation.

Modifications de tout type

SAMSON n'autorise aucune modification, aucune transformation, ni aucune autre altération du produit. De telles opérations sont réalisées sous la responsabilité exclusive du client et peuvent notamment mettre en péril la sécurité, mais aussi nuire à la performance du produit pour son application.

Dispositifs de protection

Les servomoteurs pneumatiques type 3271 et type 3277 ne sont équipés d'aucun dispositif de protection particulier.

Avertissement relatif aux dangers résiduels

L'exploitant et le personnel d'exploitation doivent prendre des mesures appropriées en vue d'éviter toute blessure et tout dégât matériel inhérents à la pression de commande, à l'énergie de contrainte des ressorts et aux pièces en mouvement sur le servomoteur. En outre, ils doivent suivre les mises en garde, avertissements et remarques contenus dans la présente notice de montage et de mise en service.

Responsabilités de l'exploitant

L'exploitant est responsable de l'exploitation irréprochable et du respect des réglementations relatives à la sécurité. Il est tenu de mettre la présente notice de montage et de mise en service ainsi que les autres documents applicables à la disposition du personnel d'exploitation et de former ce dernier à une utilisation conforme. Par ailleurs, l'exploitant doit veiller à ce que ni le personnel d'exploitation ni aucune tierce personne ne soient mis en danger.

Consignes de sécurité et mesures de protection

Responsabilité du personnel d'exploitation

Le personnel d'exploitation doit être familiarisé avec la présente notice de montage et de mise en service, de même qu'avec les autres documents applicables ; il est tenu d'observer les mises en garde, avertissements et remarques qu'ils contiennent. Par ailleurs, le personnel d'exploitation doit être familiarisé avec les réglementations en vigueur dans le domaine de la sécurité au travail et de la prévention des accidents, qu'il est tenu de respecter.

Autres normes et directives applicables

Les servomoteurs non électriques ne présentent aucune source d'ignition potentielle au sens de l'évaluation des risques d'explosion conforme à la norme DIN EN ISO 80079-36 paragraphe 5.2, même en cas de dysfonctionnements rares, et ne sont donc pas soumis à la Directive ATEX 2014/34/UE.

⇒ Pour le raccordement au système de liaison équipotentielle, il convient de respecter le paragraphe 6.4 de la norme DIN EN 60079-14, VDE 0165-1.

Les servomoteurs pneumatiques sont des machines incomplètes en vertu de la Directive Machines 2006/42/UE.

Autres documents applicables

Les documents suivants s'appliquent en complément de la présente notice de montage et de mise en service :

- notices des accessoires utilisés (positionneur, électrovanne, etc.)
- notice de la vanne
- ► AB 0100 pour l'outillage, les couples de serrage et les lubrifiants
- Manuel de sécurité ► SH 8310 en cas d'utilisation dans des systèmes de sécurité

- Si un appareil contient une substance figurant sur la liste des substances particulièrement préoccupantes du règlement REACH, SAMSON fournira le document « Informations supplémentaires sur votre demande/commande » conjointement aux documents de commande commerciaux. Ce document répertorie le numéro SCIP de l'équipement concerné, qui peut être utilisé pour accéder à de plus amples informations sur le site web de l'Agence européenne des produits chimiques ECHA, cf. ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>. De plus amples informations sur la conformité des matériaux sont disponibles sur le site de SAMSON à l'adresse suivante : ► www.samson-group.com > À PROPOS DE SAMSON > Environnement, société et gouvernance > Conformité des matériaux

1.1 Remarques relatives à d'éventuelles blessures graves

⚠ DANGER

Risque d'éclatement en cas d'ouverture non conforme des pièces et appareils sous pression !

Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et risquent d'éclater en cas de mauvaise manipulation. Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent alors de causer de graves blessures, voire la mort.

⇒ Évacuer la pression de toutes les parties de l'installation concernées et du servomoteur avant de réaliser des travaux sur le servomoteur. Évacuer également les énergies résiduelles.

1.2 Remarques relatives à d'éventuelles blessures

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

Le servomoteur contient des pièces en mouvement (tige de servomoteur) susceptibles de coincer les membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous de la tige de servomoteur ni dans l'arcade tant que l'alimentation pneumatique du servomoteur est raccordée et active.
- ⇒ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation pneumatique auxiliaire et le signal de réglage.
- ⇒ Ne pas entraver la course de la tige de servomoteur en coinçant des objets dans l'arcade.
- ⇒ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par grippage suite à une immobilisation prolongée), évacuer les énergies résiduelles du servomoteur avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure lors de la purge du servomoteur !

Le servomoteur est un appareil pneumatique. C'est pourquoi de l'air est purgé au cours de son fonctionnement.

- ⇒ Lors du montage du servomoteur, installer la vanne de régulation de sorte qu'aucun évent ne se trouve à la hauteur des yeux de l'opérateur¹⁾ et que l'air d'échappement ne soit pas purgé en direction des yeux.
- ⇒ Utiliser des silencieux et des bouchons appropriés.
- ⇒ Porter des lunettes de protection ainsi que des protections auditives lors de la réalisation de travaux à proximité du servomoteur.

¹⁾ Sauf indication contraire dans la documentation de la vanne, le poste opérateur de la vanne de régulation correspond au point depuis lequel le personnel d'exploitation fait face à tous les éléments de commande de la vanne, y compris les accessoires.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !

Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont sous pression. Ce type de servomoteur est reconnaissable aux longues vis avec écrous situées sur la coupelle de membrane inférieure. Elles permettent d'éliminer progressivement la force exercée par la précontrainte des ressorts lors du démontage du servomoteur. Quand les ressorts sont fortement

précontraints, une étiquette supplémentaire est apposée sur le servomoteur, cf. chap. 1.4.

- ⇒ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant l'ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage de la tige du servomoteur, relâcher la force de précontrainte des ressorts, cf. section "Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur" au chapitre 11.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d'utilisation ou d'installation incorrectes dues à des informations illisibles sur le servomoteur !

Avec le temps, des marques ou des empreintes peuvent apparaître sur le servomoteur, les étiquettes et les plaques signalétiques et les salir ou les rendre illisibles, si bien que les dangers ne peuvent alors plus être identifiés et les consignes d'utilisation nécessaires plus être suivies. Il en résulte un risque de blessure.

- ⇒ Toujours maintenir la lisibilité de toutes les inscriptions pertinentes placées sur l'appareil.
- ⇒ Remplacer immédiatement les plaques signalétiques et étiquettes endommagées, manquantes ou erronées.

1.3 Remarques relatives à d'éventuels dégâts matériels

ⓘ REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à une fixation non conforme du dispositif d'arrimage !

- ⇒ Ne pas fixer le dispositif d'arrimage supportant la charge à la commande manuelle ni à la limitation de course.

ⓘ REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de couple de serrage trop faible ou trop élevé !

Les composants du servomoteur doivent être serrés selon les couples prescrits. Des composants trop serrés sont soumis à une usure excessive. Des composants insuffisamment serrés risquent de se desserrer.

- ⇒ Respecter les couples de serrage prescrits, cf. ▶ AB 0100.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d'utilisation d'outils inappropriés !

Un outillage particulier est nécessaire à la réalisation des travaux sur le servomoteur.

⇒ Utiliser uniquement les outils homologués par SAMSON, cf. ► AB 0100.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à des lubrifiants inappropriés !

Le matériau du servomoteur exige un lubrifiant particulier. Le recours à des lubrifiants inappropriés risque de corroder la surface et de l'endommager.

⇒ Utiliser uniquement les lubrifiants homologués par SAMSON, cf. ► AB 0100.

1.4 Avertissements sur l'appareil

Description de l'avertissement	Emplacement sur l'appareil					
<div data-bbox="129 1099 344 1171" style="text-align: center;"> </div> <p data-bbox="108 1211 368 1361">Si le servomoteur a été fabriqué avant avril 2020, l'avertissement sur l'appareil se présente comme suit :</p> <div data-bbox="81 1373 392 1422" style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td style="text-align: center;">⚠</td> <td style="text-align: center;">ACHTUNG ! VORGESPANNTER ANTRIEB</td> <td style="text-align: center;">ATTENTION ! PRE-LOADED ACTUATOR</td> <td style="text-align: center;">ATTENTION ! SERVO-MOTEUR PRECONTRAINANT</td> <td style="text-align: center;">⚠</td> </tr> </table> </div>	⚠	ACHTUNG ! VORGESPANNTER ANTRIEB	ATTENTION ! PRE-LOADED ACTUATOR	ATTENTION ! SERVO-MOTEUR PRECONTRAINANT	⚠	
⚠	ACHTUNG ! VORGESPANNTER ANTRIEB	ATTENTION ! PRE-LOADED ACTUATOR	ATTENTION ! SERVO-MOTEUR PRECONTRAINANT	⚠		
Signification de l'avertissement						
<p data-bbox="145 1487 655 1543">Avertissement relatif à la présence de ressorts précontraints dans le servomoteur !</p> <p data-bbox="89 1547 711 1760">Les servomoteurs contenant des ressorts précontraints sont sous pression. Les pièces projetées en cas d'ouverture non conforme du servomoteur peuvent causer des blessures. Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, relâcher la force de précontrainte des ressorts, cf. section "Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur" au chapitre 11.</p>						

2 Marquages sur l'appareil

2.1 Plaque signalétique du servomoteur

La plaque signalétique représentée ci-dessous correspond aux plaques signalétiques utilisées au moment de l'impression du présent document. La plaque signalétique effectivement apposée sur l'appareil peut se présenter différemment.

La plaque signalétique est collée sur le couvercle. Elle contient toutes les données nécessaires à l'identification de l'appareil.

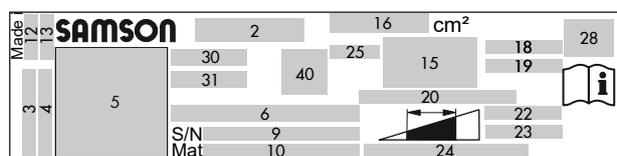


Fig. 1 : Positions des marquages sur la plaque signalétique sur le servomoteur type 3271/3277 ou type 2780 avec surface du servomoteur 120 cm²

Pos.	Signification
30	Gestion des versions (en option), par exemple SAM001
31	Gestion des versions (en option), par exemple HW xx.xx.xx
40	autre certification (en option)

Pos.	Signification
2	Description
3	Raison sociale
4	Adresse de l'entreprise (code postal et ville)
5	Code d'identification, lisible optiquement
6	Désignation de l'appareil
9	Numéro de série
10	N° d'article
12	Pays de fabrication
13	Mois et année de fabrication
15	Symbole indiquant la position de sécurité :  Tige sort par manque d'air (TS)  Tige entre par manque d'air (TE)
16	Dimensions du servomoteur (surface du servomoteur en cm ²)
18	Plage de pression nominale en bar
19	Plage de pression nominale en psi
20	Course du servomoteur en mm
22	Plage de fonctionnement en bar
23	Plage de fonctionnement en psi
24	Pression de service p_{max} admissible en bar et/ou psi
25	Matériau de la membrane
28	Symbole pour commande manuelle :  (en option)

3 Conception et fonctionnement

Les servomoteurs de type 3271-5 et de type 3277-5 ont une surface active de 120 cm² et sont essentiellement montés sur des vannes linéaires de la série SAMSON 240 et sur la vanne microdébit type 3510.

Les servomoteurs se composent pour l'essentiel des deux couvercles, d'une membrane déroulant avec assiette et de ressorts internes. Il est possible d'imbriquer les ressorts plusieurs fois les uns dans les autres.

La pression de commande p_{st} crée sur la surface du servomoteur A la force $F = p_{st} \cdot A$, qui est compensée par les ressorts. Le nombre et la précontrainte des ressorts du servomoteur déterminent la plage de pression nominale en fonction de la course nominale. La course H est proportionnelle à la pression de commande p_{st} . Le sens d'action de la tige de servomoteur dépend de la position de montage des ressorts et du raccord de pression de commande.

Le servomoteur type v1 est équipé d'une membrane clampée.

Les coquilles d'accouplement relient la tige du servomoteur à la tige de clapet d'une vanne.

Sur la vanne microdébit, la tige de servomoteur et la tige de clapet sont reliées par un raccord fileté.

La limitation de course réglable dont sont équipées certaines exécutions permet de réduire la course jusqu'à 50 % dans les deux sens d'action (tige entre ou sort) et de la fixer ainsi.

Par rapport au type 3271, le servomoteur type 3277 est équipé d'une arcade supplémentaire sur le couvercle inférieur. Cette arcade permet le montage direct d'un positionneur et/ou d'un contact de position. Grâce à cette conception, la détection de course située à l'intérieur de l'arcade est protégée contre les influences extérieures. Se référer aux notices de montage et de mise en service des accessoires utilisés pour plus d'informations sur eux et leur montage.

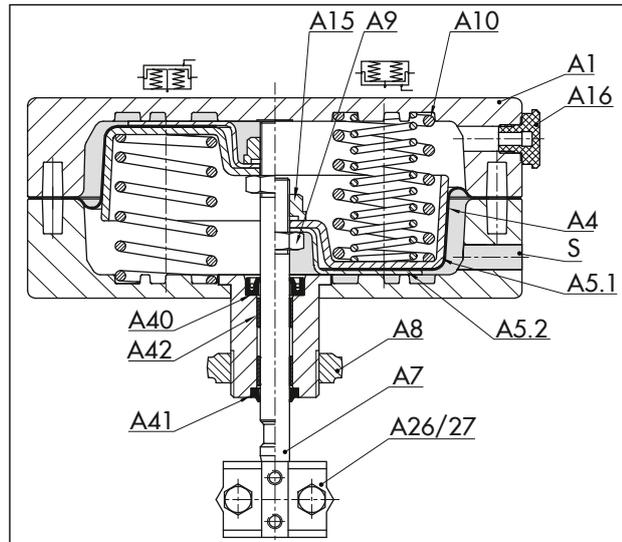


Fig. 2 : Servomoteur type 3271-5, exemple illustré avec surface de 120 cm²

A1 Couvercle supérieur	A15 Écrou à embase
A2 Couvercle inférieur	A16 Évents
A4 Membrane	A20/ Vis/Écrou hexagonal 21
A5.1 Assiette de membrane	A26/ Coquilles d'accouplement 27
A5.2 Assiette de membrane	A40 Joint d'arbre
A7 Tige de servomoteur	A41 Joint raqueur
A8 Écrou crénelé	A42 Palier lisse
A9 Écrou hexagonal	A133 Douille d'arrêt
A10 Ressort	S Raccord de pression de commande

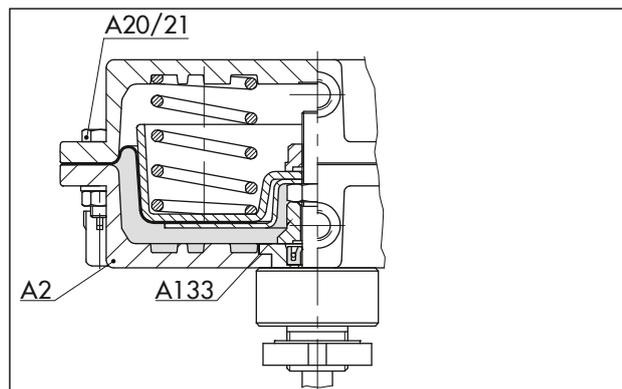


Fig. 3 : Servomoteur type 3271-5 avec sens d'action TS

A2 Couvercle inférieur
A20/ Vis/Écrou hexagonal 21
A133 Douille d'arrêt

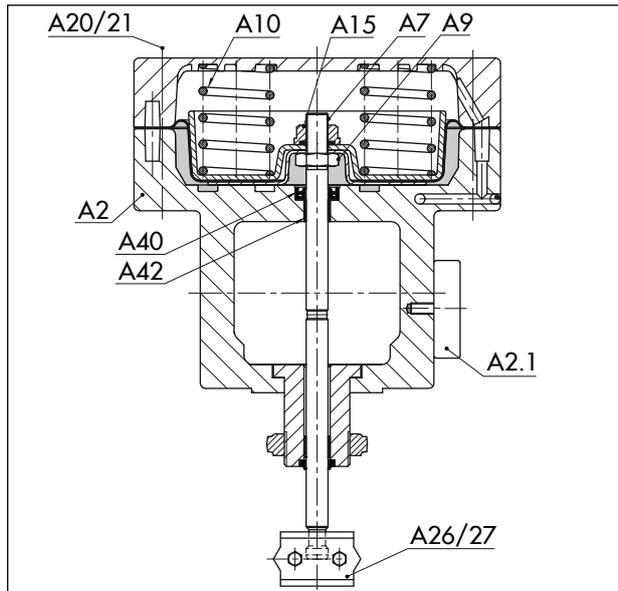


Fig. 4 : Servomoteur type 3277-5 avec surface de 120 cm²

A2	Couvercle inférieur	A20	Vis hexagonale
A2.1	Plaque de commutation/de raccordement de la conduite de pression de commande	A21	Écrou hexagonal
A7	Tige de servomoteur	A26/27	Noix d'accouplement
A9	Ressort	A40	Joint d'arbre
A10	Ressort	A42	Palier lisse
A15	Écrou à embase		

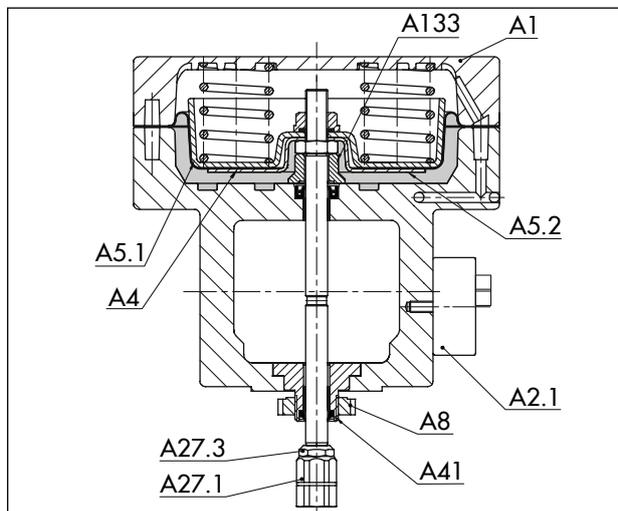


Fig. 5 : Type 3277-5 pour montage sur vanne microdébit type 3510

A1	Couvercle supérieur	A8	Écrou crénelé
A2.1	Plaque de commutation/de raccordement de la conduite de pression de commande	A27.1	Écrou d'accouplement
A4	Membrane	A27.3	Contre-écrou
A5.1	Assiette de membrane	A41	Joint racleur
A5.2	Assiette de membrane	A133	Douille d'arrêt

3.1 Sens d'action et conduite de la pression de commande

Type 3271-5 (cf. Fig. 2)

Dans le sens d'action « Tige sortant par la force des ressorts (TS) », la pression de commande est conduite dans la chambre de membrane inférieure par l'intermédiaire du raccord (S) de pression de commande inférieur et déplace la tige de servomoteur (A7) vers le haut, dans le sens opposé à la force des ressorts.

Dans le sens d'action « Tige entrant par la force des ressorts (TE) », la pression de commande est conduite dans la chambre de membrane supérieure par l'intermédiaire du raccord (S) de pression de commande supérieur et déplace la tige de servomoteur (A7) vers le bas, dans le sens opposé à la force des ressorts.

Type 3277-5 (cf. Fig. 4 et Fig. 6)

Sur le servomoteur type 3277-5, la pression de commande est conduite à la chambre de membrane par l'intermédiaire d'orifices latéraux situés à gauche et à droite de l'arcade et d'une plaque de commutation (A2.1, cf. Fig. 6 et chapitre 3.3). La position de sécurité du servomoteur (tige sort ou rentre par manque d'air) détermine alors l'orientation de la plaque de commutation par rapport au repère (A2.5).

Si le servomoteur est exploité sans positionneur, la plaque de commutation doit être remplacée par une plaque de raccordement (A2.1, cf. Fig. 6 et chapitre 3.3). Dans ce cas, la pression de commande est conduite directement dans la chambre de la membrane par l'intermédiaire du raccord (A2.9) de la pression de commande de la plaque de raccordement.

Inversion du sens d'action

Le sens d'action peut être inversé aussi bien pour le type 3271 que pour le type 3277, cf. chap. 9.

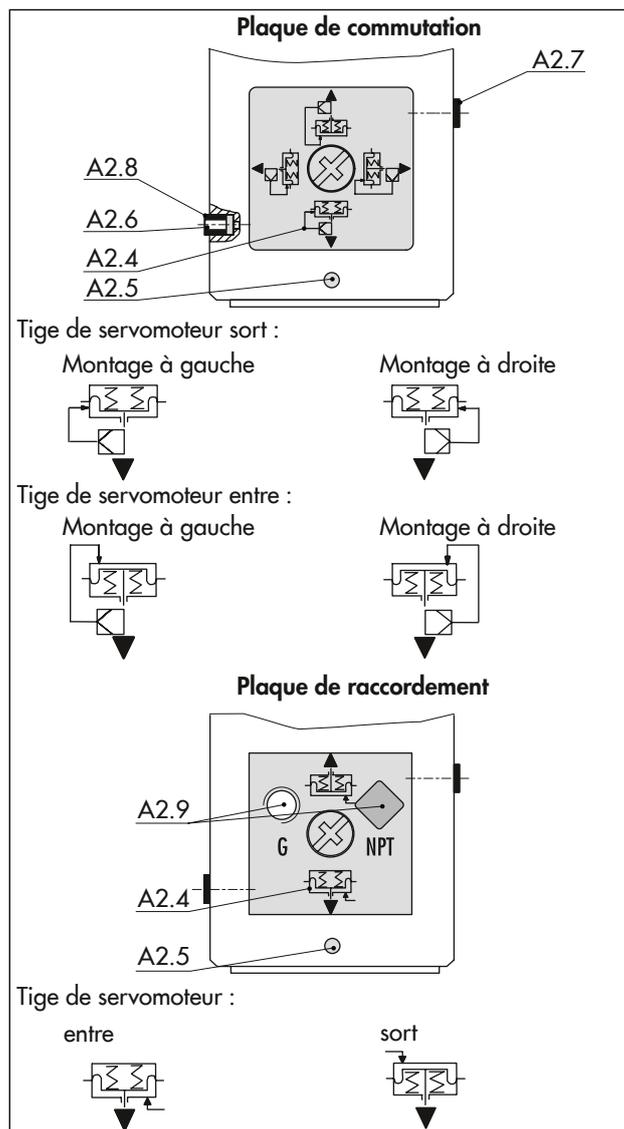


Fig. 6 : Plaque de commutation et plaque de raccordement sur le type 3277-5

A2.4 Symbole

A2.5 Repère de l'alimentation en pression de commande

A2.6 Pour un montage à gauche

A2.7 Pour un montage à droite

A2.8 Joint avec filtre

A2.9 Raccord de pression de commande

3.2 Position de sécurité

i Nota

Les positions de sécurité mentionnées ici se rapportent aux vannes à passage droit SAMSON.

En cas de réduction de la pression de commande ou de coupure de l'alimentation auxiliaire, le sens d'action, et donc aussi la position de sécurité de la vanne, dépendent de l'emplacement des ressorts

dans la chambre de membrane inférieure ou supérieure.

Exécution avec commande manuelle : en fonctionnement manuel (commande manuelle hors position neutre), la vanne n'atteint pas la position de sécurité en cas de coupure de l'alimentation d'air.

3.2.1 Sens d'action TS

En cas de réduction de la pression de commande ou de coupure de l'alimentation auxiliaire, les ressorts déplacent la tige de servomoteur vers le bas afin de fermer la vanne à passage droit. La vanne s'ouvre quand la pression de commande augmente suffisamment pour contrer la force des ressorts.

3.2.2 Sens d'action TE

En cas de réduction de la pression de commande ou de coupure de l'alimentation auxiliaire, les ressorts déplacent la tige de servomoteur vers le haut afin d'ouvrir la vanne à passage droit. La vanne se referme quand la pression de commande augmente suffisamment pour contrer la force des ressorts.

3.3 Accessoires

Plaque de commutation/plaque de raccordement

Les plaques de commutation et plaques de raccordement doivent être demandées en tant qu'accessoires.

		Indice	N° matériau
Plaque de commutation	Nouvelle version	.01	1400-6822
	Ancienne version	.00	1400-6819
Barrette de raccordement	Nouvelle version	.01	1400-6823
	Tarudage G	.00	1400-6820
	Tarudage NPT	.00	1400-6821

i Nota

Les servomoteurs dont l'indice d'appareil est .01 sont équipés des nouvelles plaques de raccordement. Les anciennes et les nouvelles plaques de raccordement ne doivent pas être interverties.

Événements

Des événements sont vissés dans les raccords d'échappement d'air des appareils pneumatiques et électropneumatiques afin de garantir l'évacuation de l'air produit vers l'extérieur (protection contre une surpression de l'appareil). De plus, des événements laissent

également pénétrer l'air (protection contre une dépressurisation de l'appareil). Cf. ► AB 07

Dispositif de préhension

Pour les petits servomoteurs pneumatiques type 3271/3277 avec une surface de 120 à 355 cm², des outils spéciaux sont disponibles pour le levage, cf. ► AB 0100.

Liaison série pour la détection de course (asser-vissement) selon DIN EN 60534-6-1

Il est possible de raccorder différents accessoires sur les vannes de régulation modulaires SAMSON selon la norme DIN EN 60534-6-1 et les recommandations NAMUR, cf. documentation de la vanne correspondante. La liaison série utile à la détection de course peut être commandée en tant qu'accessoire :

Type de servomoteur	Surface du servomoteur en cm ²	N° de référence/d'article de l'accessoire pour	
		un montage d'un côté	un montage des deux côtés
3271	120	1400-6816 (livré avec le servomoteur)	100029690
3277	120	1400-6816	100029690

3.4 Modèles

– Exécution standard

Le corps des servomoteurs pneumatiques type 3271-5 et type 3277-5 a une surface de 120 cm² et est réalisé en fonte d'aluminium.

– Exécution avec limitation de course

Les servomoteurs type 3271-5 et type 3277-5 peuvent être équipés d'une limitation de course à réglage mécanique. La course est alors réglée de manière fixe et réduite dans les deux sens (TS et TE).

– Exécution avec commande manuelle

Les servomoteurs type 3271-5 et type 3277-5 peuvent être équipés d'une commande manuelle. Celle-ci est montée sur le couvercle supérieur. La course peut alors être réglée à l'aide de la commande manuelle.

3.5 Caractéristiques techniques

La plaque signalétique indique l'exécution du servomoteur, cf. chap. 2.

i Nota

La fiche technique ci-après contient de plus amples informations :

- ► T 8310-1 · Servomoteurs pneumatiques type 3271 et type 3277 d'une surface de 750v2 cm² maximum

Plage de température

La plage de température admissible dépend essentiellement du matériau de la membrane.

Matériau de la membrane	Utilisation	Plage de température
NBR	Fonction régulation	-35...+80 °C -31...+176 °F
NBR	Fonctionnement tout ou rien	-20...+80 °C -4...+176 °F

Pression d'alimentation

La pression d'alimentation maximale admissible est spécifiée dans la confirmation de commande de la vanne de régulation, mais elle est de 6 bar maximum en fonction régulation.

Restrictions en fonctionnement Tout ou Rien, cf. chap. 7.

Tableau 1 : Dimensions en mm type 3271

Surface du servomoteur en cm ²		120	
Hauteur	H ¹⁾	-	
	H'	69	
	Ha	-	
	H1	avec commande manuelle seulement	205
		avec commande manuelle et limitation de course	-
	H2 _{max}	avec commande manuelle seulement	-
		avec commande manuelle et limitation de course	-
	H4 _{Nominal} TS		75
	H4 _{max} TS		78
	H4 _{max} TE		78
H6		34	
H7 ²⁾		-	
Limitation de course	H8 ³⁾	75	
Diamètre	ØD	168	
	ØD1	80	
	ØD2	10	
Ød (Filetage)		M30 x 1,5 ⁴⁾	
Raccordement (a au choix)	a	G 1/8	
		1/8 NPT	

¹⁾ Pour les exécutions avec l'anneau de levage soudé directement sur le couvercle supérieur, H' et H sont identiques et la valeur H' s'applique.

²⁾ Hauteur de l'anneau de levage selon DIN 580. La hauteur du crochet de levage peut varier.

³⁾ limitation de course bidirectionnelle

⁴⁾ Surface de servomoteur 120 et 175v2 cm² avec raccord pour vanne microdébit type 3510 et filetage M20 x 1,5

Tableau 2 : Dimensions en mm type 3277

Surface du servomoteur en cm ²		120	
Hauteur	H ¹⁾	-	
	H'	70	
	Ha	-	
	H1	avec commande manuelle seulement	293
		avec commande manuelle et limitation de course	-
	H2 _{max}	avec commande manuelle seulement	-
		avec commande manuelle et limitation de course	-
	H4 _{Nominal} TS		75
	H4 _{max} TS		78
	H4 _{max} TE		88
H5		88	
H6		34	
H7 ²⁾		-	
Limitation de course	H8 ³⁾	75	
Largeur de l'arcade	L	70	

Surface du servomoteur en cm²		120
Diamètre	ØD	168
	ØD1	80
	ØD2	10
Ød (Filetage)		M30 x 1,5 ⁴⁾
Raccordement (a au choix)	a	G 1/8 1/8 NPT
	a2	-

- 1) Pour les exécutions avec l'anneau de levage soudé directement sur le couvercle supérieur, H' et H sont identiques et la valeur H' s'applique.
- 2) Hauteur de l'anneau de levage selon DIN 580. La hauteur du crochet de levage peut varier.
- 3) limitation de course bidirectionnelle
- 4) Surface de servomoteur 120 et 175v2 cm² avec raccord pour vanne microdébit type 3510 et filetage M20 x 1,5

Plans cotés du type 3271

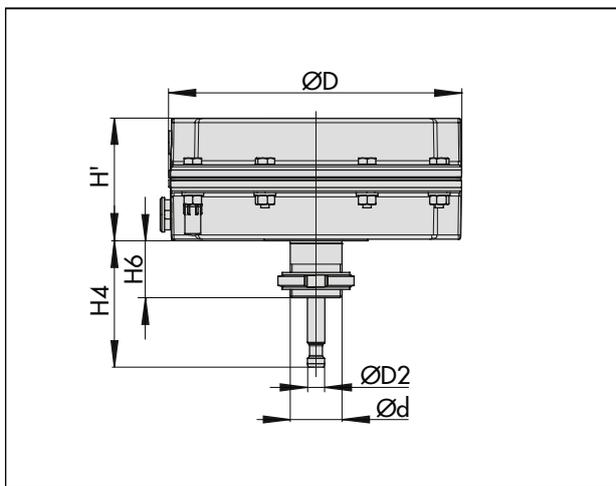


Fig. 7 : Type 3271-5 · Surface du servomoteur 120 cm²

Plans cotés du type 3277

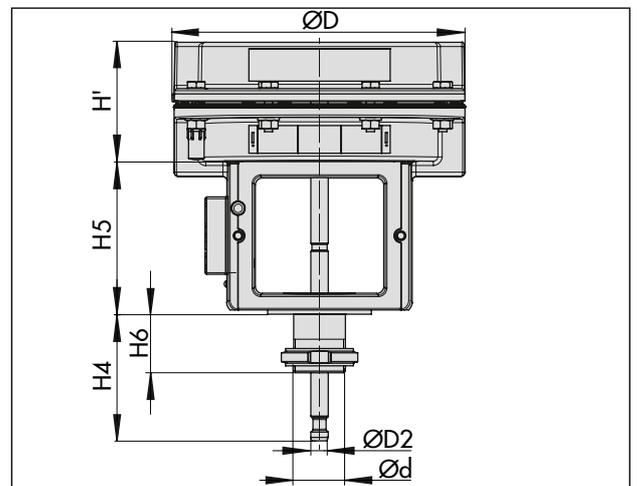


Fig. 9 : Type 3277-5 · Surface du servomoteur 120 cm²

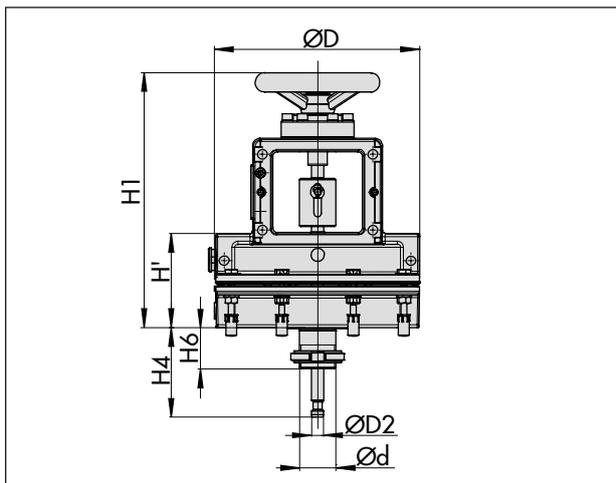


Fig. 8 : Type 3271-5 avec commande manuelle supplémentaire

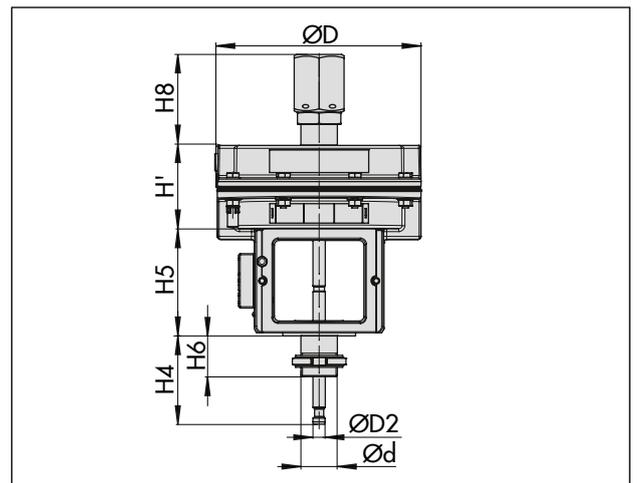


Fig. 10 : Type 3277-5 avec limitation de course

Conception et fonctionnement

Plans cotés pour raccordement à un vanne microdébit

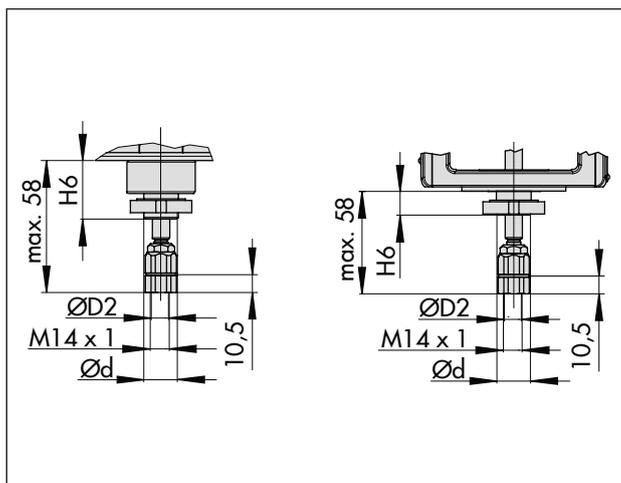


Fig. 11 : Type 3271-5 et type 3277-5 avec course de 7,5 mm pour vanne microdébit type 3510

Tableau 3 : Poids en kg

Servomoteur type ¹⁾	Surface du servomoteur cm ²		120
3271	sans commande manuelle	kg	2,5
3271	avec commande manuelle	kg	4
3277	sans commande manuelle	kg	3,2
3277	avec commande manuelle	kg	4,5

¹⁾ Les poids indiqués correspondent à une variante standard spécifique de l'appareil. Le poids des appareils entièrement configurés peut varier en fonction du modèle (matériau, nombre de ressorts, etc.).

4 Livraison et transport sur le site d'installation

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

4.1 Acceptation de la livraison

À la réception des marchandises, suivre les étapes ci-dessous :

1. Contrôler le contenu de la livraison. Comparer les indications sur la plaque signalétique du servomoteur au bon de livraison. Pour obtenir des précisions sur la plaque signalétique, cf. chap. 2.
2. Vérifier que les marchandises livrées n'ont pas été endommagées lors du transport. Si c'est le cas, informer la société SAMSON et le transporteur (voir bon de livraison).
3. Déterminer le poids et les dimensions des unités devant être transportées et soulevées afin de sélectionner, le cas échéant, des appareils de levage et des équipements de support adéquats. cf. documents de transport et chap. 3.5.

4.2 Déballage du servomoteur

Suivre les procédures ci-dessous :

- ⇒ Déballer le servomoteur juste avant de procéder au montage.
- ⇒ Pour transporter le servomoteur au sein de l'entreprise, le laisser sur la palette ou dans son conteneur de transport.
- ⇒ Éliminer l'emballage conformément aux dispositions locales. Pour cela, trier les matériaux d'emballage par type en vue de leur recyclage.

4.3 Transport et levage du servomoteur

⚠ DANGER

Risque de chute de charges lourdes !

- ⇒ Ne pas stationner sous une charge lourde en suspension.
- ⇒ Sécuriser les voies de transport.

⚠ AVERTISSEMENT

Basculement des appareils de levage et endommagement des équipements de support en cas de dépassement des capacités de levage !

- ⇒ Utiliser exclusivement des appareils de levage et des équipements de support capables de soulever au moins le poids du servomoteur, voire le poids du servomoteur et de son emballage.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à une manipulation incorrecte sans appareil de levage !

Soulever l'appareil ou le produit transporté sans dispositif de levage peut entraîner des blessures dues à son poids, notamment au niveau du dos.

- ⇒ Respecter les règles de protection au travail en vigueur sur le site d'installation.

📌 REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à une fixation non conforme du dispositif d'arrimage !

- ⇒ Ne pas fixer le dispositif d'arrimage supportant la charge à la commande manuelle ni à la limitation de course.

💡 Conseil

Sur demande, le service après-vente fournit des instructions complètes pour le transport et le levage.

4.3.1 Transport du servomoteur

Le servomoteur peut être transporté à l'aide d'appareils de levage tels qu'une grue ou un chariot élévateur.

- ⇒ Pour le transport, laisser le servomoteur sur la palette ou dans le conteneur de transport.
- ⇒ Respecter les conditions de transport.

Conditions de transport

- Protéger le servomoteur contre toute influence extérieure telle que des chocs.
- Ne pas endommager la protection contre la corrosion (peinture, revêtement des surfaces). Réparer les endommagements dès leur détection.

Livraison et transport sur le site d'installation

- Conserver le servomoteur à l'abri de l'humidité et de la poussière.
- La température de transport admissible est comprise entre -20 et +65 °C (-4 et +149 °F).

4.3.2 Levage du servomoteur

En raison de son faible poids, aucun appareil de levage n'est nécessaire pour soulever un servomoteur d'une surface de 355v2 cm² maximum (par exemple lors de son montage sur une vanne).

Si des dispositifs de levage tels qu'une grue ou un chariot élévateur s'avèrent nécessaires, SAMSON met à disposition un système de préhension pour soulever le servomoteur, cf. section « Accessoires » au chapitre 3.

i Nota

Pour de plus amples informations sur le levage d'une vanne de régulation complète, se reporter à la documentation relative à la vanne concernée.

4.4 Stockage du servomoteur

! REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de stockage non conforme !

- ⇒ Respecter les conditions de stockage.
 - ⇒ Éviter toute période de stockage prolongée.
 - ⇒ Si les conditions de stockage ne sont pas respectées ou en cas de stockage prolongé, consulter la société SAMSON.
-

i Nota

En cas de stockage prolongé, SAMSON recommande de vérifier régulièrement l'état du servomoteur et les conditions de stockage.

Conditions de stockage

- Si le servomoteur est déjà monté sur une vanne, respecter les conditions d'entreposage de la vanne de régulation indiquées dans la documentation de la vanne concernée.
- Protéger le servomoteur contre toute influence extérieure telle que des chocs.
- En position de stockage, sécuriser le servomoteur contre tout glissement et basculement.

- Ne pas endommager la protection contre la corrosion (peinture, revêtement des surfaces). Réparer les endommagements dès leur détection.
- Stocker le servomoteur à l'abri de l'humidité et de la poussière, dans une atmosphère présentant un taux d'humidité relative inférieur à 75 %. Dans des pièces humides, éviter toute formation de condensation. Le cas échéant, utiliser un dessiccateur ou chauffer le local.
- Veiller à ce que l'air ambiant ne soit pas acide et ne contienne pas non plus d'agents corrosifs ou caustiques.
- La température d'entreposage admissible est comprise entre -20 et +65 °C (-4 et +149 °F).
- Ne poser aucun objet sur le servomoteur.

Conditions de stockage particulières aux élastomères

Exemple d'élastomères : membrane du servomoteur

- Afin de conserver leur forme et d'éviter toute apparition de fissures, ne pas suspendre ni plier les élastomères.
- SAMSON recommande de stocker les élastomères à une température de 15 °C (59 °F).
- Stocker les élastomères à l'écart de tous lubrifiants, produits chimiques, solutions et combustibles.

💡 Conseil

Sur demande, le service après-vente fournit des instructions complètes concernant le stockage.

5 Montage

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

5.1 Préparation au montage

Avant le montage, s'assurer des conditions suivantes :

- Le servomoteur est en bon état.
- Le type, le matériau et la plage de température du servomoteur correspondent aux conditions ambiantes (températures, etc.). Pour obtenir des précisions sur la plaque signalétique, cf. chap. 2.

Suivre les étapes préparatoires ci-dessous :

- ⇒ Tenir à disposition le matériel et les outils nécessaires au montage.
- ⇒ Vérifier que les événements à utiliser ne sont pas obstrués.
- ⇒ Si des accessoires sont équipés d'un manomètre, vérifier le bon fonctionnement de ce dernier.
- ⇒ Si la vanne et le servomoteur sont déjà assemblés, vérifier que le couple de serrage des raccords vissés est correct (cf. ► AB 0100). Certains composants peuvent se desserrer au cours du transport.

5.2 Montage de l'appareil

Selon leur exécution, les vannes de régulation SAMSON sont livrées soit déjà assemblées avec le servomoteur, soit séparément du servomoteur. Dans le cas d'une livraison séparée, la vanne et le servomoteur doivent être assemblés sur le site de montage. Les opérations requises lors du montage et avant la mise en service sont énoncées ci-après.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l'air d'échappement !

Le servomoteur est un appareil pneumatique. C'est pourquoi de l'air est purgé au cours de son fonctionnement.

- ⇒ Lors du montage, veiller à ce qu'aucune ouverture d'évent ne se trouve à la hauteur des yeux de l'opérateur de la vanne et que l'air d'échappement ne soit pas purgé en direction des yeux du poste opérateur.
- ⇒ Porter des lunettes de protection ainsi que des protections auditives lors de la réalisation de travaux à proximité du servomoteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

Le servomoteur contient des pièces en mouvement (tige de servomoteur) susceptibles de coincer les membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous de la tige de servomoteur ni dans l'arcade tant que l'alimentation pneumatique du servomoteur est raccordée et active.
- ⇒ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation pneumatique auxiliaire et le signal de réglage.
- ⇒ Ne pas entraver la course de la tige de servomoteur en coinçant des objets dans l'arcade.
- ⇒ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par grippage suite à une immobilisation prolongée), évacuer les énergies résiduelles du servomoteur avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.

📌 REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de couple de serrage trop faible ou trop élevé !

Les composants du servomoteur doivent être serrés selon les couples prescrits. Des composants trop serrés sont soumis à une usure excessive. Des composants insuffisamment serrés risquent de se desserrer.

- ⇒ Respecter les couples de serrage prescrits, cf. ► AB 0100.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d'utilisation d'outils inappropriés !

Un outillage particulier est nécessaire à la réalisation des travaux sur le servomoteur.

⇒ Utiliser uniquement les outils homologués par SAMSON, cf. ► AB 0100.

5.2.1 Assemblage de la vanne et du servomoteur

REMARQUE

Entrave au bon fonctionnement et endommagement de la vanne en cas d'alignement incorrect du clapet V-port !

Si la vanne est équipée d'un clapet V-port, monter le servomoteur de sorte que le premier segment V-port s'ouvrir soit orienté vers la sortie de la vanne. Il en va de même si la vanne est équipée d'un clapet perforé.

⇒ Se reporter au chapitre « Assemblage de la vanne et du servomoteur » dans la documentation de la vanne concernée.

Conseil

L'assemblage de la vanne et du servomoteur dépend de la plage de pression et du sens d'action du servomoteur. Ces informations sont indiquées sur la plaque signalétique du servomoteur, cf. chap. 2.

a) Montage sur des vannes de la série 240 sans dispositif de blocage

cf. Fig. 12

1. Sur la vanne, desserrer le contre-écrou et l'écrou d'accouplement.
2. Enfoncer le clapet avec tige dans son siège.
3. Tirer le contre-écrou et l'écrou d'accouplement vers le bas.
4. Sur le servomoteur, retirer les noix d'accouplement (A26/27) et l'écrou crénelé (A8).
5. Glisser l'écrou crénelé (A8) sur la tige de clapet.
6. Placer le servomoteur sur le chapeau de vanne et le fixer en vissant à fond l'écrou crénelé (A8).
7. Raccorder la pression de commande, cf. chap. 5.2.2.

8. Tourner l'écrou d'accouplement à la main jusqu'à ce qu'il entre en contact avec la tige de servomoteur (A7).
9. Tourner l'écrou d'accouplement d'un quart de tour supplémentaire et assurer sa position avec le contre-écrou.
10. Mettre en place les noix d'accouplement (A26/27) et les visser à fond.
11. Aligner l'indicateur de course sur la pointe de l'accouplement.

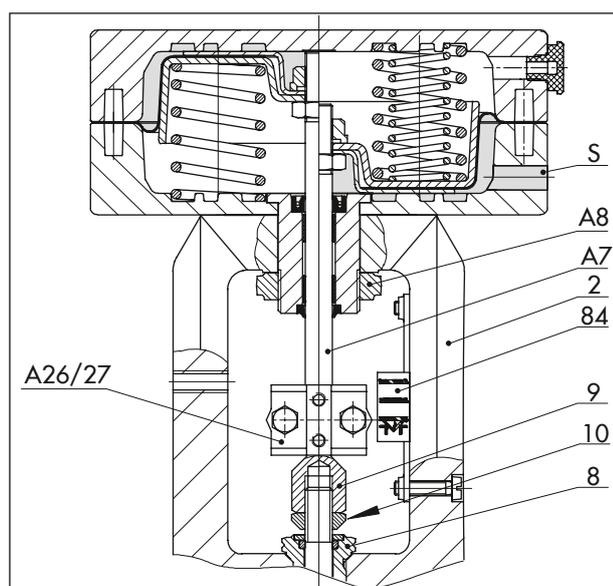


Fig. 12 : Servomoteur pneumatique type 3271 sur vanne de la série 240

2	Couvercle/Bride	A7	Tige de servomoteur
8	Douille fileté	A8	Écrou crénelé
9	Écrou d'accouplement	A26/27	Noix d'accouplement
10	Contre-écrou		
84	Indicateur de course	S	Raccord de pression de commande

b) Montage sur vanne microdébit type 3510

cf. Fig. 13

1. Retirer l'écrou crénelé (A8) du servomoteur.
2. Sur le servomoteur, visser le contre-écrou (A27.3) et l'écrou d'accouplement (A27.1) vers le haut sans trop serrer.
3. Placer le servomoteur sur l'arcade (3).
4. Faire passer l'écrou cylindrique (A8) par-dessus l'écrou d'accouplement (A27.1) et le contre-écrou (A27.3), puis visser à fond sur la tige de servomoteur (A7). Respecter les couples de serrage prescrits.
5. Raccorder la pression de commande, cf. chap. 5.2.2.

6. **Dans le sens d'action « Tige sort » (TS) :** Pour que la tige de servomoteur rentre, soumettre le servomoteur à une pression de commande correspondant à environ 50 % de la plage de pression nominale. Visser à fond l'écrou d'accouplement (A27.1) sur l'extrémité inférieure de la tige de servomoteur (A7) avec la douille d'accouplement (A27.2) sur la tige de clapet (5). Couper la pression de commande.

Dans le sens d'action « Tige entre » (TE) : visser à fond l'écrou d'accouplement (A27.1) sur l'extrémité inférieure de la tige de servomoteur (A7) avec la douille d'accouplement (A27.2) sur la tige de clapet (5).

7. **Dans le sens d'action « Tige sort » (TS) :** soumettre le servomoteur à une pression correspondant au début de la plage de commande. Tourner l'accouplement (A27.1 et A27.2) sur la tige de servomoteur de sorte que le clapet (5) commence à sortir de son siège.

Dans le sens d'action « Tige entre » (TE) : soumettre le servomoteur à une pression correspondant à la fin de la plage de commande. Tourner l'accouplement (A27.1 et A27.2) sur la tige de servomoteur de sorte que le clapet (5) commence à sortir de son siège.

i Nota

Le cas échéant, répéter plusieurs fois l'étape 7 jusqu'à ce que l'accouplement soit réglé correctement.

8. Bloquer l'accouplement en position à l'aide du contre-écrou (A27.3).
9. Aligner l'indicateur de course (84) de sorte que la ligne inférieure sur l'indicateur se trouve à la hauteur du joint torique sur l'écrou d'accouplement, cf. Fig. 13.

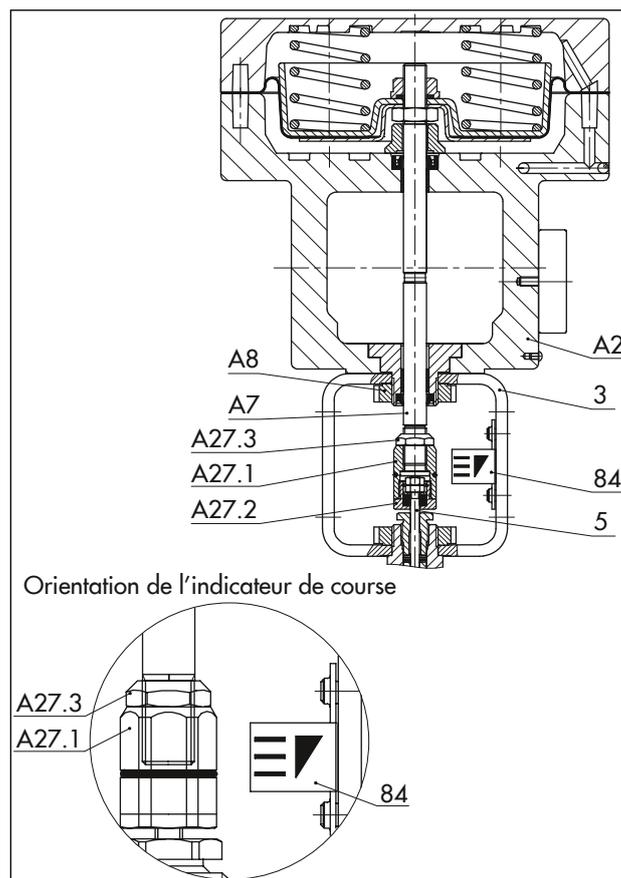


Fig. 13 : Servomoteur pneumatique type 3277 sur micro-vanne type 3510

3	Arcade	A8	Écrou crénelé
5	Tige de clapet avec clapet	A27.1	Écrou d'accouplement
84	Indicateur de course	A27.2	Douille d'accouplement (partie inférieure de l'accouplement)
A2	Couvercle inférieur	A27.3	Contre-écrou
A7	Tige de servomoteur		

c) Montage sur des exécutions de vanne avec dispositif de blocage

cf. Fig. 14

1. Enfoncer le clapet avec tige dans son siège.
2. **Dispositif de blocage non encore monté sur la vanne :**
procéder comme décrit dans les instructions « Montage d'un dispositif de blocage externe » de la documentation de la vanne concernée jusqu'à l'étape de montage du servomoteur.
Dispositif de blocage déjà monté sur la vanne :
Desserrer légèrement les vis (303) et tourner la tige (9) de quelques tours dans les moitiés de noix (301) vers le bas.
3. Sur le servomoteur, retirer les noix d'accouplement (A26) et l'écrou crénelé (A8).
4. Glisser l'écrou crénelé (A8) sur la tige de clapet.

Montage

- Placer le servomoteur sur le chapeau de vanne (2) et le fixer en vissant à fond l'écrou crénelé (A8)
- Raccorder la pression de commande, cf. chap. 5.2.2.
- Reprendre les instructions « Montage d'un dispositif de blocage externe » dans la documentation de la vanne concernée à partir de l'étape de relèvement de la tige (9) jusqu'à ce que la tête de la tige entre en contact avec la tige de servomoteur sortie et les suivre jusqu'à la fin.
- Orienter l'indicateur de course et le fixer conformément au chapitre « Assemblage de la vanne et du servomoteur » dans la documentation de la vanne concernée.

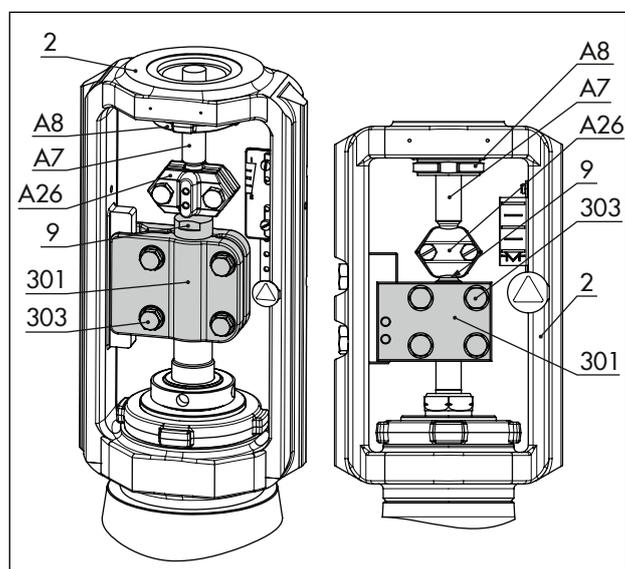


Fig. 14 : Dispositif de blocage : exécution standard (à gauche), exécution spéciale (à droite)

A7	Tige de servomoteur	9	Tige
A8	Écrou crénelé	301	Clamp de serrage
A26	Noix d'accouplement	303	Vis
2	Chapeau		

5.2.2 Mise en place du raccord pneumatique

La pression d'alimentation maximale admissible est spécifiée dans la confirmation de commande de la vanne de régulation, mais elle est de 6 bar maximum en fonction régulation, cf. chap. 7.

La manière et les accessoires utilisés pour mettre en place le raccord pneumatique dépendent du type et du sens d'action du servomoteur, cf. chap. 3.1.

Avant de raccorder l'alimentation pneumatique, déterminer le début et la fin de la plage de pression.

- Le début de la plage de pression correspond à la valeur minimale de la plage de pression nominale ou de la plage de fonctionnement (avec une plage de course ajustée, cf. chap. 6.1).
- La fin de la plage de pression correspond à la valeur maximale de la plage de pression nominale ou de la plage de fonctionnement (avec une plage de course ajustée, cf. chap. 6.1).

a) Type 3271-5

Dans le sens d'action « Tige sort » (TS)

- Raccorder la pression de commande sur le raccord (S) de pression de commande inférieur, cf. Fig. 12. La pression de commande est conduite dans la chambre de membrane inférieure et déplace la tige de servomoteur (A7) vers le haut, dans le sens opposé à la force des ressorts.
- Visser l'évent dans le raccord supérieur de la chambre de membrane.

Dans le sens d'action « Tige entre » (TE)

- Raccorder la pression de commande sur le raccord (S) de pression de commande supérieur. La pression de commande est conduite dans la chambre de membrane supérieure et déplace la tige de servomoteur (A7) vers le bas, dans le sens opposé à la force des ressorts.
- Visser l'évent dans le raccord inférieur de la chambre de membrane.

b) Type 3277-5

Fonctionnement avec un positionneur (plaque de commutation)

- Tourner la plaque de commutation de sorte que le symbole (A2.4) correspondant au côté de montage et à la position de sécurité soit orienté vers le repère (A2.5), cf. Fig. 15.

Fonctionnement sans positionneur (plaque de raccordement)

- Tourner la plaque de raccordement de sorte que le symbole (A2.4) correspondant à la position de sécurité soit orienté vers le repère (A2.5), cf. Fig. 15.
- Veiller à ce que le joint plat de la plaque de raccordement soit placé correctement.
- La plaque de raccordement présente des orifices avec filetages NPT et G. Obturer l'orifice non utilisé avec un joint en caoutchouc et un bouchon 4 pans.

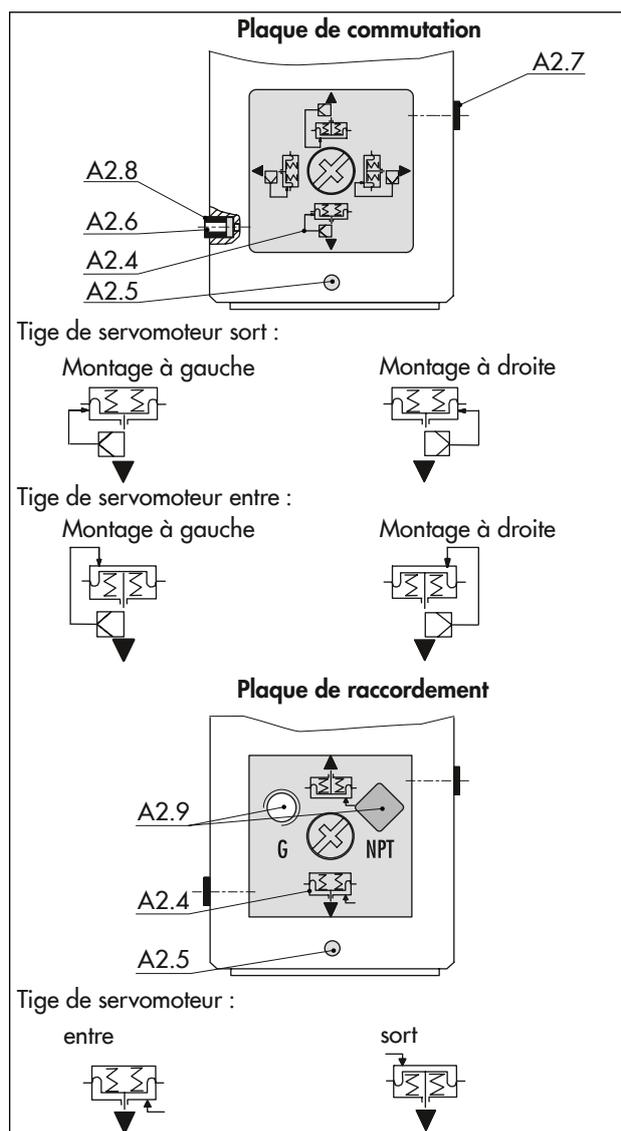


Fig. 15 : Plaque de commutation et plaque de raccordement sur le type 3277-5

A2.4 Symbole

A2.5 Repère de l'alimentation en pression de commande

A2.6 Pour un montage à gauche

A2.7 Pour un montage à droite

A2.8 Joint avec filtre

A2.9 Raccord de pression de commande

6 Mise en service

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

⚠ DANGER

Risque d'éclatement en cas d'ouverture non conforme des pièces et appareils sous pression !

Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et risquent d'éclater en cas de mauvaise manipulation.

Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent alors de causer de graves blessures, voire la mort.

- ⇒ Évacuer la pression de toutes les parties de l'installation concernées et du servomoteur avant de réaliser des travaux sur le servomoteur. Évacuer également les énergies résiduelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !

Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont sous pression. Ce type de servomoteur est reconnaissable aux longues vis avec écrous situées sur la coupelle de membrane inférieure. Elles permettent d'éliminer progressivement la force exercée par la précontrainte des ressorts lors du démontage du servomoteur. Quand les ressorts sont fortement précontraints, une étiquette supplémentaire est apposée sur le servomoteur, cf. chap. 1.4.

- ⇒ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant l'ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage de la tige du servomoteur, relâcher la force de précontrainte des ressorts, cf. section "Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur" au chapitre 11.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l'air d'échappement !

Le servomoteur est un appareil pneumatique. C'est pourquoi de l'air est purgé au cours de son fonctionnement.

- ⇒ Porter des lunettes de protection ainsi que des protections auditives lors de la réalisation de travaux à proximité du servomoteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

Le servomoteur contient des pièces en mouvement (tige de servomoteur) susceptibles de coincer les membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous de la tige de servomoteur ni dans l'arcade tant que l'alimentation pneumatique du servomoteur est raccordée et active.
- ⇒ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation pneumatique auxiliaire et le signal de réglage.
- ⇒ Ne pas entraver la course de la tige de servomoteur en coinçant des objets dans l'arcade.
- ⇒ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par grippage suite à une immobilisation prolongée), évacuer les énergies résiduelles du servomoteur avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d'utilisation ou d'installation incorrectes dues à des informations erronées sur le servomoteur !

À la fin des travaux de réglage ou de conversion, il se peut que les informations mentionnées sur la plaque signalétique du servomoteur ne soient plus valides. Cela peut concerner, par exemple, l'identifiant Var-ID et le symbole en cas d'inversion du sens d'action.

- ⇒ Remplacer immédiatement la plaque ou l'étiquette contenant les informations erronées ou obsolètes.
- ⇒ Saisir les nouvelles valeurs sur la plaque signalétique. Au besoin, demander une nouvelle plaque signalétique à SAMSON.

📌 REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de couple de serrage trop faible ou trop élevé !

Les composants du servomoteur doivent être serrés selon les couples prescrits. Des composants trop serrés

sont soumis à une usure excessive. Des composants insuffisamment serrés risquent de se desserrer.

- ⇒ Respecter les couples de serrage prescrits, cf. ► AB 0100.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d'utilisation d'outils inappropriés !

Un outillage particulier est nécessaire à la réalisation des travaux sur le servomoteur.

- ⇒ Utiliser uniquement les outils homologués par SAMSON, cf. ► AB 0100.

6.1 Ajustement de la plage de course

La vanne et le servomoteur ont parfois des courses nominales différentes. Selon le sens d'action, il est nécessaire d'effectuer les opérations suivantes :

Sens d'action TS

Si une vanne SAMSON est associée à un servomoteur surdimensionné (course nominale du servomoteur supérieure à celle de la vanne), alors la plage de pression est décalée.

Exemple : avec une vanne DN 25 ayant une course nominale de 7,5 mm et un servomoteur de 120 cm² ayant une course nominale 15 mm, la plage de pression nominale doit être comprise entre 0,4 et 1,2 bars.

La pression de commande pour la demi-course du servomoteur (7,5 mm) est de 0,8 bar. Additionnée au début de la plage de pression de 0,4 bar, on obtient une pression de commande de 1,2 bar nécessaire pour la plage de course ajustée.

La nouvelle plage de pression débute donc à 1,2 bar et se termine à 2,0 bar.

- ⇒ Incrire la nouvelle plage de pression de 1,2 à 2,0 bar sur la plaque signalétique en tant que plage de fonctionnement avec la plage de course ajustée.

Sens d'action TE

Si une vanne SAMSON est combinée à un servomoteur surdimensionné (course nominale du servomoteur supérieure à celle de la vanne), alors seule la première moitié de la plage de pression nominale du servomoteur peut être utilisée.

Exemple : avec une vanne DN 25 ayant une course nominale de 7,5 mm et un servomoteur de 120 cm² ayant une course nominale de 15 mm, la plage de

pression nominale doit être comprise entre 0,2 et 1 bar :

Avec une demi-course de la vanne, on obtient une plage de fonctionnement comprise entre 0,2 et 0,6 bar.

- ⇒ Incrire la nouvelle plage de pression de 0,2 à 0,6 bar sur la plaque signalétique en tant que plage de fonctionnement avec la plage de course ajustée.

6.2 Limitation de course

Sur les servomoteurs équipés d'une limitation de course, les courses maximale et minimale peuvent être limitées.

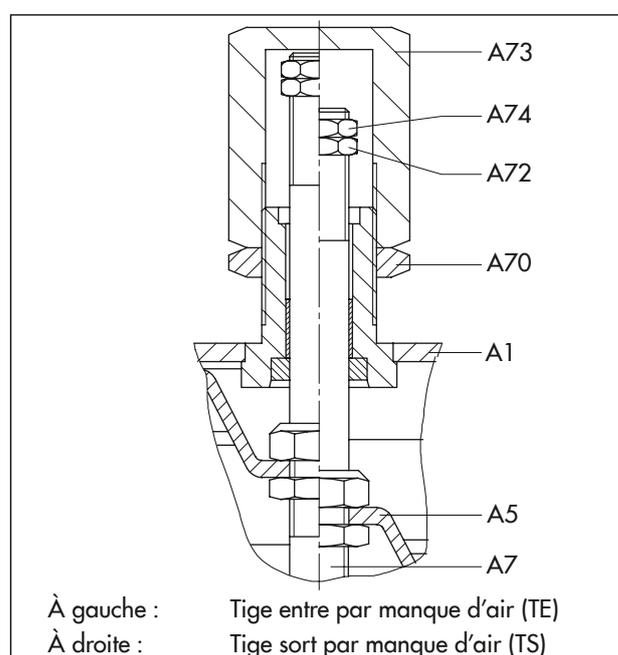


Fig. 16 : Limitation de course

- | | |
|-------------------------|----------------------|
| A1 Couvercle supérieur | A72 Écrou de réglage |
| A5 Assiette de membrane | A73 Capot |
| A7 Tige de servomoteur | A74 Contre-écrou |
| A70 Contre-écrou | |

6.2.1 Limitation inférieure (course minimale)

1. Desserrer le contre-écrou (A70) et dévisser le capot (A73).
2. Desserrer le contre-écrou (A74) et régler la limitation voulue à l'aide de l'écrou de réglage (A72).
3. Revisser à fond le contre-écrou (A74).
4. Visser le capot (A73) et le serrer à fond avec le contre-écrou (A70).

6.2.2 Limitation supérieure (course maximale)

1. Desserrer le contre-écrou (A70).
2. Régler le capot (A73) sur la limitation voulue.
3. Resserrer à fond le contre-écrou (A70).

6.3 Exécution avec commande manuelle

La commande manuelle et la tige de servomoteur sont liées par un accouplement (A51). La course est réglée à l'aide de la commande manuelle (A60).

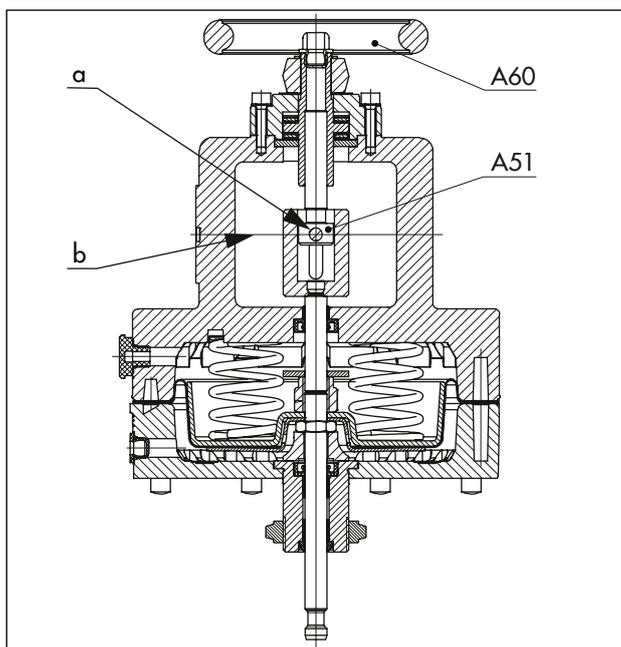


Fig. 17 : Servomoteur type 3271-5 avec commande manuelle

A51 Accouplement

A60 Volant

a Repère

b repère horizontal sur le corps

Pour passer du fonctionnement manuel au fonctionnement automatique, mettre la commande manuelle en position neutre. Pour ce faire, aligner les repères sur l'accouplement (A51) et les repères horizontaux sur le corps dans la fenêtre du couvercle en plastique.

i Nota

Pour ajouter a posteriori une commande manuelle au servomoteur, contacter le service après-vente.

6.3.1 Sortie manuelle de la tige de servomoteur

1. Tourner la commande manuelle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la butée inférieure.
2. Sortir la tige de servomoteur jusqu'à ce qu'elle atteigne la position voulue.

6.3.2 Rentrée manuelle de la tige de servomoteur

1. Tourner la commande manuelle dans le sens inverse des aiguilles d'une montre jusqu'à atteindre la butée supérieure.
2. Rentrer la tige de servomoteur jusqu'à ce qu'elle atteigne la position voulue.

7 Fonctionnement

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l'air d'échappement !

Le servomoteur est un appareil pneumatique. C'est pourquoi de l'air est purgé au cours de son fonctionnement.

- ⇒ Porter des lunettes de protection ainsi que des protections auditives lors de la réalisation de travaux à proximité du servomoteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

Le servomoteur contient des pièces en mouvement (tige de servomoteur) susceptibles de coincer les membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous de la tige de servomoteur ni dans l'arcade tant que l'alimentation pneumatique du servomoteur est raccordée et active.
- ⇒ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation pneumatique auxiliaire et le signal de réglage.
- ⇒ Ne pas entraver la course de la tige de servomoteur en coinçant des objets dans l'arcade.
- ⇒ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par grippage suite à une immobilisation prolongée), évacuer les énergies résiduelles du servomoteur avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d'utilisation ou d'installation incorrectes dues à des informations erronées sur le servomoteur !

À la fin des travaux de réglage ou de conversion, il se peut que les informations mentionnées sur la plaque signalétique du servomoteur ne soient plus valides. Ce-

la peut concerner, par exemple, l'identifiant Var-ID et le symbole en cas d'inversion du sens d'action.

- ⇒ Remplacer immédiatement la plaque ou l'étiquette contenant les informations erronées ou obsolètes.
- ⇒ Saisir les nouvelles valeurs sur la plaque signalétique. Au besoin, demander une nouvelle plaque signalétique à SAMSON.

7.1 Fonction Tout ou Rien

La pression d'alimentation maximale admissible est spécifiée dans la confirmation de commande de la vanne de régulation, mais elle est de 6 bars maximum en fonctionnement régulier.

Pour le sens d'action « Tige sort par manque d'air (TS) » et limitation de course, la pression d'alimentation ne doit pas dépasser de plus de 1,5 bar la valeur finale de la plage des ressorts.

7.2 Fonctionnement manuel (unique-ment pour les exécutions avec commande manuelle)

En fonctionnement manuel, l'état d'ouverture de la vanne est défini par la position du volant, indépendamment de la pression de commande ou des ressorts intégrés, cf. documentation de la commande manuelle correspondante ► EB 8312-X.

La position neutre de la commande manuelle est nécessaire pour permettre au servomoteur de parcourir toute la course en fonction régulation ou Tout ou Rien.

7.3 Autres remarques relatives au fonctionnement

- ⇒ Les servomoteurs avec une pression d'alimentation réduite doivent être repérés par un macaron « Pression d'alimentation max. limitée à ... bar ».
- ⇒ Le servomoteur ne peut être sollicité avec la pression de commande que sur le raccord S, du côté opposé aux ressorts.
- ⇒ Utiliser uniquement des bouchons de purge perméables (cf. dessin des pièces détachées, Pos. A16 au chap. 15.2).

8 Dysfonctionnements

Mises en garde, consignes de sécurité et avertissements, voir chap. 1

8.1 Détection et réparation des dysfonctionnements

Erreur	Cause possible	Solution
Le servomoteur ne se déplace pas malgré la commande.	Blocage du mécanisme du servomoteur	Mettre le servomoteur hors service, cf. chap. 10 , puis procéder au déblocage. AVERTISSEMENT ! En cas de blocage de la tige de servomoteur (p. ex. en cas de grippage suite à une immobilisation prolongée), celle-ci peut se débloquer de façon inattendue et se déplacer de manière incontrôlée. Introduire les mains dans le mécanisme présente alors un risque de pincement. Avant de tenter de débloquer la tige de servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation d'air et le signal de réglage. Évacuer les énergies résiduelles (contrainte des ressorts) avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.
	Membrane défectueuse à l'intérieur du servomoteur	Cf. section « Remplacement de la membrane » au chapitre 9.
	Pression de commande trop faible	Vérifier la pression de commande. Vérifier l'étanchéité de la conduite d'impulsion.
	La pression de commande n'est pas raccordée à la bonne chambre.	Cf. section « Sens d'action et conduite de la pression de commande » au chapitre 3.
La tige de servomoteur ne parcourt pas la course complète.	Pression de commande trop faible	Vérifier la pression de commande. Vérifier l'étanchéité de la conduite d'impulsion.
	Limitation de course active	Cf. section « Limitation de course » au chapitre 6.
	Réglage incorrect des accessoires	Contrôler le servomoteur sans les accessoires. Vérifier les réglages des accessoires.

i Nota

Pour tout dysfonctionnement autre que ceux mentionnés dans ce tableau, contacter le service après-vente de SAMSON.

8.2 Exécution des mesures d'urgence

Les mesures d'urgence applicables à l'installation incombent à l'exploitant de l'installation.

9 Maintenance et conversion

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

Les documents suivants sont également nécessaires pour la maintenance de la vanne de régulation :

- ► AB 0100 pour l'outillage, les couples de serrage et les lubrifiants

⚠ DANGER

Risque d'éclatement en cas d'ouverture non conforme des pièces et appareils sous pression !

Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et risquent d'éclater en cas de mauvaise manipulation. Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent alors de causer de graves blessures, voire la mort.

- ⇒ *Évacuer la pression de toutes les parties de l'installation concernées et du servomoteur avant de réaliser des travaux sur le servomoteur. Évacuer également les énergies résiduelles.*

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !

Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont sous pression. Ce type de servomoteur est reconnaissable aux longues vis avec écrous situées sur la coupelle de membrane inférieure. Elles permettent d'éliminer progressivement la force exercée par la précontrainte des ressorts lors du démontage du servomoteur. Quand les ressorts sont fortement précontraints, une étiquette supplémentaire est apposée sur le servomoteur, cf. chap. 1.4.

- ⇒ *Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant l'ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage de la tige du servomoteur, relâcher la force de précontrainte des ressorts, cf. section "Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur" au chapitre 11.*

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l'air d'échappement !

Le servomoteur est un appareil pneumatique. C'est pourquoi de l'air est purgé au cours de son fonctionnement.

- ⇒ *Porter des lunettes de protection ainsi que des protections auditives lors de la réalisation de travaux à proximité du servomoteur.*

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

Le servomoteur contient des pièces en mouvement (tige de servomoteur) susceptibles de coincer les membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ *Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous de la tige de servomoteur ni dans l'arcade tant que l'alimentation pneumatique du servomoteur est raccordée et active.*
- ⇒ *Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation pneumatique auxiliaire et le signal de réglage.*
- ⇒ *Ne pas entraver la course de la tige de servomoteur en coinçant des objets dans l'arcade.*
- ⇒ *Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par grippage suite à une immobilisation prolongée), évacuer les énergies résiduelles du servomoteur avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.*

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure en cas de manipulation, d'utilisation ou d'installation incorrectes dues à des informations erronées sur le servomoteur !

À la fin des travaux de réglage ou de conversion, il se peut que les informations mentionnées sur la plaque signalétique du servomoteur ne soient plus valides. Cela peut concerner, par exemple, l'identifiant Var-ID et le symbole en cas d'inversion du sens d'action.

- ⇒ Remplacer immédiatement la plaque ou l'étiquette contenant les informations erronées ou obsolètes.
- ⇒ Saisir les nouvelles valeurs sur la plaque signalétique. Au besoin, demander une nouvelle plaque signalétique à SAMSON.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de couple de serrage trop faible ou trop élevé !

Les composants du servomoteur doivent être serrés selon les couples prescrits. Des composants trop serrés sont soumis à une usure excessive. Des composants insuffisamment serrés risquent de se desserrer.

- ⇒ Respecter les couples de serrage prescrits, cf. ► AB 0100.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas d'utilisation d'outils inappropriés !

Un outillage particulier est nécessaire à la réalisation des travaux sur le servomoteur.

- ⇒ Utiliser uniquement les outils homologués par SAMSON, cf. ► AB 0100.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur dû à des lubrifiants inappropriés !

Le matériau du servomoteur exige un lubrifiant particulier. Le recours à des lubrifiants inappropriés risque de corroder la surface et de l'endommager.

- ⇒ Utiliser uniquement les lubrifiants homologués par SAMSON, cf. ► AB 0100.

Nota

- La réalisation de travaux de maintenance ou de réparation ne comptant pas parmi les opérations décrites dans ce chapitre et n'ayant pas reçu l'accord du service après-vente de SAMSON annule la garantie du produit.
- Utiliser exclusivement des pièces de rechange SAMSON d'origine qui correspondent à la spécification d'origine.

9.1 Contrôles périodiques

Indépendamment des conditions d'utilisation, le servomoteur doit être contrôlé à intervalles réguliers afin de pouvoir parer aux dysfonctionnements éventuels avant même leur survenue. L'établissement d'un tel plan de révision incombe à l'exploitant de l'installation.

Conseil

Le service après-vente de la société SAMSON vous aide à rédiger un plan de révision adapté à votre installation.

9.2 Préparation des travaux de maintenance et de conversion

1. Tenir à disposition le matériel et les outils nécessaires aux travaux.
2. Mettre le servomoteur hors service, cf. chap. 10.
3. Démontez le servomoteur de la vanne, cf. chap. 11.

Nota

Pour démonter un servomoteur dont la « Tige sort » et/ou dont les ressorts sont précontraints, appliquer une certaine pression de commande au servomoteur pour une opération de travail, cf. chap. 11.

À la fin de cette opération, relâcher de nouveau la pression de commande, puis suspendre et verrouiller de nouveau l'alimentation auxiliaire.

4. Si le servomoteur est précontraint, relâcher la précontrainte des ressorts, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.
5. Retirer les vis et les écrous tout autour du corps du servomoteur, avec les rondelles, et les mettre de côté.

À la fin des travaux préparatoires, les travaux de maintenance et/ou de conversion suivants peuvent être réalisés :

- Remplacement de la membrane
- Remplacement du joint de la tige de servomoteur
- Inversion du sens d'action

9.3 Montage de la vanne suite à des travaux de maintenance ou de conversion

1. Monter le servomoteur, cf. chap. 5.
2. Régler le début et la fin de la plage de pression de commande, cf. chap. 6.

9.4 Travaux de maintenance

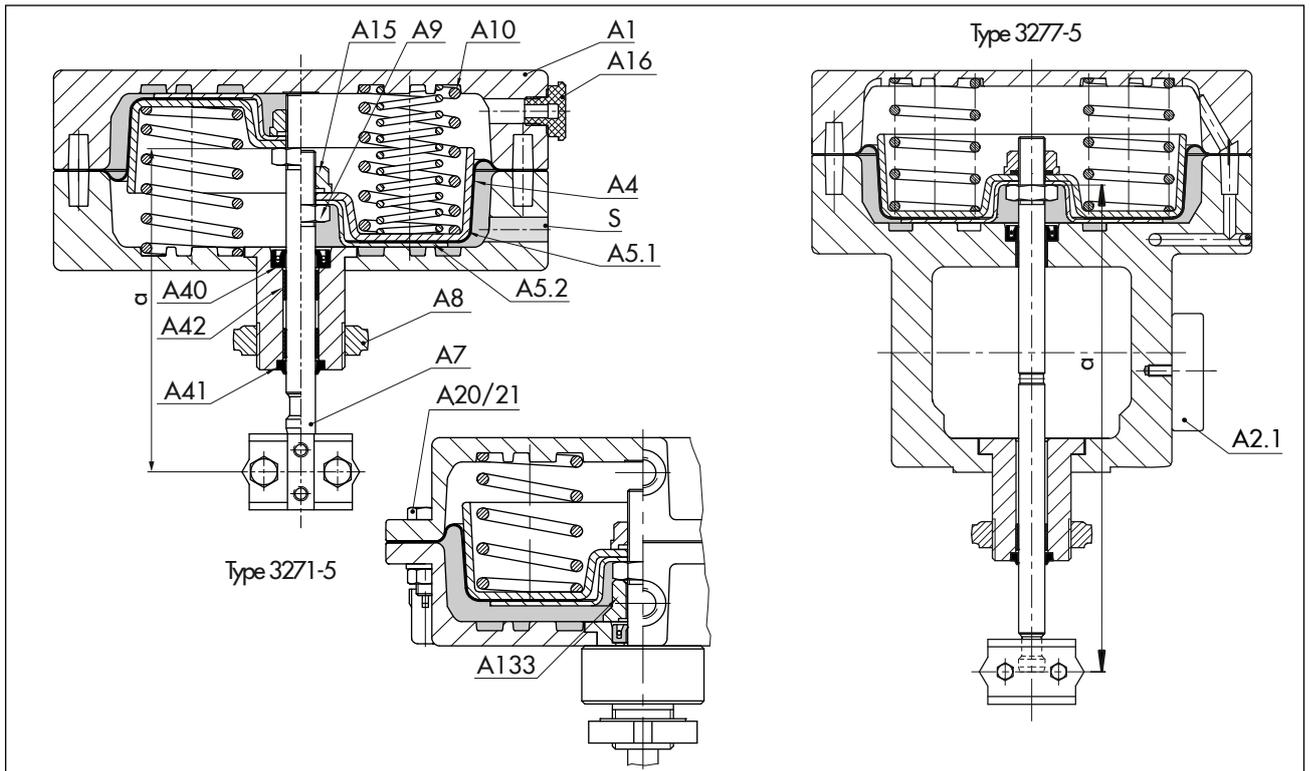


Fig. 18 : Servomoteurs pneumatiques type 3271-5 et type 3277-5

A1	Couvercle supérieur	A15	Écrou à embase
A2	Couvercle inférieur	A16	Évents
A2.1	Plaque de commutation/de raccordement de la conduite de pression de commande	A20	Vis hexagonale
A4	Membrane	A21	Écrou hexagonal
A5.1	Assiette de membrane	A40	Joint d'arbre
A5.2	Assiette de membrane	A41	Joint racléur
A7	Tige de servomoteur	A42	Palier lisse
A8	Écrou crénelé	A133	Douille d'arrêt
A9	Écrou hexagonal	S	Raccord de pression de commande
A10	Ressorts	a	Cote a, cf. Tab. 4

9.4.1 Remplacement de la membrane

Conseil

SAMSON recommande de remplacer le joint de la tige de servomoteur en même temps que la membrane, cf. chap. 9.4.2.

a) Sens d'action TS

1. Retirer le couvercle supérieur (A1), puis les ressorts (A10).
2. Retirer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) du couvercle inférieur (A2).
3. Dévisser entièrement l'écrou à embase (A15).

REMARQUE

Des dysfonctionnements se produisent quand l'écrou est desserré !

L'écrou (A9) sur la tige de servomoteur sert à régler la cote a (calibre).

⇒ Ne pas desserrer l'écrou (A9).

⇒ Si l'écrou a été desserré, régler de nouveau la cote a selon Tab. 4.

4. Retirer l'assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) de la tige de servomoteur (A7).
5. Placer la membrane neuve sur l'assiette de membrane (A5.2). Mettre en place l'autre assiette de membrane (A5.1).
6. Contrôler l'élément d'étanchéité de l'écrou à embase (A15) et le remplacer si nécessaire (code article n° 8353-0533).
7. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lubrifiant approprié.
8. Insérer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) dans le couvercle inférieur (A2).
9. Serrer à fond l'écrou à embase (A15).
10. Insérer les ressorts (A10) dans le couvercle inférieur en les centrant d'après les repères sur le couvercle.
11. Placer le couvercle supérieur (A1).
12. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1, A2) à l'aide des vis (A20) et des écrous (A21). Respecter les couples de serrage prescrits.

b) Sens d'action TE

1. Retirer le couvercle supérieur (A1).
2. Retirer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) du couvercle inférieur (A2).
3. Dévisser entièrement l'écrou à embase (A15).

REMARQUE

Des dysfonctionnements se produisent quand l'écrou est desserré !

L'écrou (A9) sur la tige de servomoteur sert à régler la cote a (calibre).

⇒ Ne pas desserrer l'écrou (A9).

⇒ Si l'écrou a été desserré, régler de nouveau la cote a selon Tab. 4.

4. Retirer l'assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) de la tige de servomoteur (A7).
5. Placer la membrane neuve sur l'assiette de membrane (A5.2). Mettre en place l'autre assiette de membrane (A5.1).
6. Contrôler l'élément d'étanchéité de l'écrou à embase (A15) et le remplacer si nécessaire (code article n° 8353-0533).
7. Vérifier que les ressorts (A10) sont placés correctement dans le couvercle inférieur (A2).
8. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lubrifiant approprié.
9. Insérer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) dans le couvercle inférieur (A2).
10. Serrer à fond l'écrou à embase (A15).
11. Placer le couvercle supérieur (A1).
12. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1, A2) à l'aide des vis (A20) et des écrous (A21). Respecter les couples de serrage prescrits.

9.4.2 Remplacement du joint de la tige de servomoteur

Conseil

SAMSON recommande de remplacer la membrane en même temps que le joint de la tige de servomoteur, cf. chap. 9.4.1.

a) Sens d'action TS

1. Retirer le couvercle supérieur (A1), puis les ressorts (A10).
2. Retirer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) du couvercle inférieur (A2).
3. Retirer le joint d'arbre (A40).
4. Contrôler le palier lisse (A42) et le joint racleur (A41) ; les remplacer aussi au besoin.
5. Enduire le nouveau joint d'arbre avec un lubrifiant approprié au niveau des lèvres d'étanchéité.
6. Monter le joint d'arbre à l'aide d'un outil adapté. Ce faisant, veiller à aligner correctement le joint d'arbre, cf. Fig. 19.
7. Remplir de lubrifiant la cavité du joint d'arbre dans laquelle est inséré le ressort.
8. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lubrifiant approprié.
9. Insérer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) dans le couvercle inférieur (A2).
10. Placer le couvercle supérieur (A1).
11. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1, A2) à l'aide des vis (A20) et des écrous (A21). Respecter les couples de serrage prescrits.

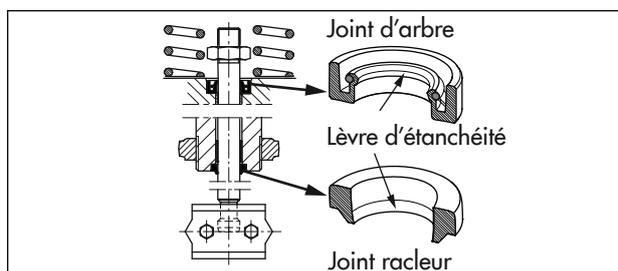


Fig. 19 : Alignement du joint d'arbre et du joint racleur


b) Sens d'action TE

1. Retirer le couvercle supérieur (A1).
2. Retirer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) du couvercle inférieur (A2).
3. Retirer le joint d'arbre (A40).

4. Contrôler le palier lisse (A42) et le joint racleur (A41) ; les remplacer aussi au besoin.
5. Enduire le nouveau joint d'arbre avec un lubrifiant approprié au niveau des lèvres d'étanchéité.
6. Monter le joint d'arbre à l'aide d'un outil adapté. Ce faisant, veiller à aligner correctement le joint d'arbre, cf. Fig. 19.
7. Remplir de lubrifiant la cavité du joint d'arbre dans laquelle est inséré le ressort.
8. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lubrifiant approprié.
9. Insérer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) dans le couvercle inférieur (A2).
10. Placer le couvercle supérieur (A1).
11. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1, A2) à l'aide des vis (A20) et des écrous (A21). Respecter les couples de serrage prescrits.

9.5 Travaux de conversion**9.5.1 Inversion du sens d'action**

Sur les servomoteurs pneumatiques, il est possible de modifier le sens d'action et, par conséquent, la position de sécurité. La position de sécurité est indiquée par un symbole sur la plaque signalétique :

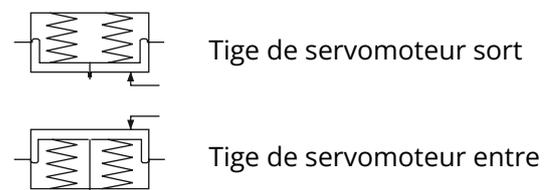**a) Inversion de TS à TE**

1. Retirer le couvercle supérieur (A1), puis les ressorts (A10).
2. Retirer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) du couvercle inférieur (A2).
3. Dévisser entièrement l'écrou à embase (A15).

REMARQUE

Des dysfonctionnements se produisent quand l'écrou est desserré !

L'écrou (A9) sur la tige de servomoteur sert à régler la cote a (calibre).

⇒ Ne pas desserrer l'écrou (A9).

⇒ Si l'écrou a été desserré, régler de nouveau la cote a selon Tab. 4.

4. Retirer l'assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) de la tige de servomoteur (A7), puis les remonter dans l'ordre inverse.
5. Serrer à fond l'écrou à embase (A15).
6. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lubrifiant approprié.
7. Insérer les ressorts (A10) dans le couvercle inférieur (A2) en les centrant par rapport aux marques sur le couvercle..
8. Insérer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) dans le couvercle inférieur (A2).
9. Placer le couvercle supérieur (A1).
10. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1, A2) à l'aide des vis (A20) et des écrous (A21). Respecter les couples de serrage prescrits.
11. **Type 3271-5** : raccorder la pression de commande selon la section « Mise en place du raccord pneumatique » au chapitre 5 . Dévisser le bouchon de purge (A16) du raccord (S) de la pression de commande supérieur et le revisser sur le raccord inférieur.
Type 3277-5 : raccorder la pression de commande selon la section « Mise en place du raccord pneumatique » au chapitre 5 .
Les ressorts font maintenant rentrer la tige du servomoteur en appuyant sur le dessous de l'assiette de membrane. La pression de commande est transmise à la chambre de membrane supérieure par l'intermédiaire du raccord (S) supérieur de sorte qu'une pression de commande croissante entraîne la fermeture de la vanne en s'opposant à la force des ressorts.
12. Fixer la nouvelle plaque signalétique avec le symbole et le code de variante corrects sur le servomoteur.

b) Inversion de TE à TS

1. Retirer le couvercle supérieur (A1).
2. Retirer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) du couvercle inférieur (A2).
3. Sortir les ressorts (A10).
4. Dévisser entièrement l'écrou à embase (A15).

REMARQUE

Des dysfonctionnements se produisent quand l'écrou est desserré !

L'écrou (A9) sur la tige de servomoteur sert à régler la cote a (calibre).

⇒ Ne pas desserrer l'écrou (A9).

⇒ Si l'écrou a été desserré, régler de nouveau la cote a selon Tab. 4.

5. Retirer l'assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) de la tige de servomoteur (A7), puis les remonter dans l'ordre inverse.
6. Serrer à fond l'écrou à embase (A15).
7. Enduire la tige de servomoteur (A7) avec un lubrifiant approprié.
8. Insérer l'ensemble formé par la tige de servomoteur (A7) avec assiette de membrane (A5.1), la membrane (A4) et l'assiette de membrane (A5.2) dans le couvercle inférieur (A2).
9. Insérer les ressorts (A10) dans le couvercle inférieur (A2) en les centrant par rapport aux marques sur le couvercle..
10. Placer le couvercle supérieur (A1).
11. Fixer les couvercles supérieur et inférieur (A1, A2) à l'aide des vis (A20) et des écrous (A21). Respecter les couples de serrage prescrits.
12. **Type 3271-5** : raccorder la pression de commande selon la section « Mise en place du raccord pneumatique » au chapitre 5 . Dévisser le bouchon de purge (A16) du raccord (S) de la pression de commande inférieur et le revisser sur le raccord supérieur.
Type 3277-5 : raccorder la pression de commande selon la section « Mise en place du raccord pneumatique » au chapitre 5 .
Les ressorts font maintenant sortir la tige du servomoteur en appuyant sur le dessus de l'assiette de membrane. La pression de commande est transmise à la chambre de membrane inférieure par l'intermédiaire du raccord (S) infé-

rieur, de sorte qu'une pression de commande croissante entraîne l'ouverture de la vanne en s'opposant à la force des ressorts.

13. Fixer la nouvelle plaque signalétique avec le symbole et le code de variante corrects sur le servomoteur.

9.6 Détermination du calibre

Si l'écrou (A9) situé sur la tige de servomoteur (A7) a été desserré au cours de travaux de maintenance ou de conversion, régler de nouveau la cote a (cf. Fig. 18).

Tableau 4 : Cote a

Type/Exécution	Course en mm	Cote a en mm
3271-5	15	100,75
3271-5 pour vanne microdébit	7,5	86
3277-5	15	188,5
3277-5	20	185,5
3277-5 pour vanne microdébit	7,5	158,5

9.7 Commande de pièces de rechange et de consommables

Contactez une agence SAMSON ou le service après-vente de SAMSON pour obtenir des renseignements sur les pièces de rechange, les lubrifiants et l'outillage nécessaires.

Pièces de rechange

Des informations sur les pièces de rechange sont mentionnées en Annexe .

Lubrifiants

Des informations sur les lubrifiants appropriés sont mentionnées dans l'imprimé ► AB 0100.

Outillage

Des informations sur les outils appropriés sont mentionnées dans l'imprimé ► AB 0100.

10 Mise hors service

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

⚠ DANGER

Risque d'éclatement en cas d'ouverture non conforme des pièces et appareils sous pression !

Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et risquent d'éclater en cas de mauvaise manipulation.

Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent alors de causer de graves blessures, voire la mort.

- ⇒ Évacuer la pression de toutes les parties de l'installation concernées et du servomoteur avant de réaliser des travaux sur le servomoteur. Évacuer également les énergies résiduelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !

Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont sous pression. Ce type de servomoteur est reconnaissable aux longues vis avec écrous situées sur la coupelle de membrane inférieure. Elles permettent d'éliminer progressivement la force exercée par la précontrainte des ressorts lors du démontage du servomoteur. Quand les ressorts sont fortement précontraints, une étiquette supplémentaire est apposée sur le servomoteur, cf. chap. 1.4.

- ⇒ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant l'ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage de la tige du servomoteur, relâcher la force de précontrainte des ressorts, cf. section "Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur" au chapitre 11.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l'air d'échappement !

Le servomoteur est un appareil pneumatique. C'est pourquoi de l'air est purgé au cours de son fonctionnement.

- ⇒ Porter des lunettes de protection ainsi que des protections auditives lors de la réalisation de travaux à proximité du servomoteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

Le servomoteur contient des pièces en mouvement (tige de servomoteur) susceptibles de coincer les membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous de la tige de servomoteur ni dans l'arcade tant que l'alimentation pneumatique du servomoteur est raccordée et active.
- ⇒ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation pneumatique auxiliaire et le signal de réglage.
- ⇒ Ne pas entraver la course de la tige de servomoteur en coinçant des objets dans l'arcade.
- ⇒ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par grippage suite à une immobilisation prolongée), évacuer les énergies résiduelles du servomoteur avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.

Pour mettre le servomoteur hors service en vue de la réalisation de travaux de maintenance ou de son démontage, suivre les étapes ci-dessous :

1. Mettre la vanne hors service, voir documentation de la vanne concernée.
2. Couper l'alimentation pneumatique auxiliaire afin de dépressuriser le servomoteur.

11 Démontage

Les travaux décrits dans ce chapitre doivent impérativement être réalisés par un personnel compétent qui dispose des qualifications requises pour la tâche en question.

⚠ DANGER

Risque d'éclatement en cas d'ouverture non conforme des pièces et appareils sous pression !

Les servomoteurs pneumatiques sont sous pression et risquent d'éclater en cas de mauvaise manipulation.

Les pièces et fragments projetés dans les airs risquent alors de causer de graves blessures, voire la mort.

- ⇒ Évacuer la pression de toutes les parties de l'installation concernées et du servomoteur avant de réaliser des travaux sur le servomoteur. Évacuer également les énergies résiduelles.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû aux ressorts précontraints !

Les servomoteurs avec ressorts précontraints sont sous pression. Ce type de servomoteur est reconnaissable aux longues vis avec écrous situées sur la coupelle de membrane inférieure. Elles permettent d'éliminer progressivement la force exercée par la précontrainte des ressorts lors du démontage du servomoteur. Quand les ressorts sont fortement précontraints, une étiquette supplémentaire est apposée sur le servomoteur, cf. chap. 1.4.

- ⇒ Avant tous travaux sur le servomoteur nécessitant l'ouverture du servomoteur, ou en cas de blocage de la tige du servomoteur, relâcher la force de précontrainte des ressorts, cf. section "Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur" au chapitre 11.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de blessure dû à la sortie de l'air d'échappement !

Le servomoteur est un appareil pneumatique. C'est pourquoi de l'air est purgé au cours de son fonctionnement.

- ⇒ Porter des lunettes de protection ainsi que des protections auditives lors de la réalisation de travaux à proximité du servomoteur.

⚠ AVERTISSEMENT

Risque de pincement dû aux pièces en mouvement !

Le servomoteur contient des pièces en mouvement (tige de servomoteur) susceptibles de coincer les membres si l'on introduit les mains dans le mécanisme.

- ⇒ Ne pas insérer les mains au-dessus ou au-dessous de la tige de servomoteur ni dans l'arcade tant que l'alimentation pneumatique du servomoteur est raccordée et active.
- ⇒ Avant de réaliser des travaux sur le servomoteur, couper et verrouiller l'alimentation pneumatique auxiliaire et le signal de réglage.
- ⇒ Ne pas entraver la course de la tige de servomoteur en coinçant des objets dans l'arcade.
- ⇒ Si la tige de servomoteur est bloquée (p. ex. par grippage suite à une immobilisation prolongée), évacuer les énergies résiduelles du servomoteur avant de procéder au déblocage, cf. section « Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur » au chapitre 11.

Avant le démontage, s'assurer que les conditions suivantes sont remplies :

- Le servomoteur est hors service, cf. chap. 10.

11.1 Démontage du servomoteur

a) Vannes de la série 240

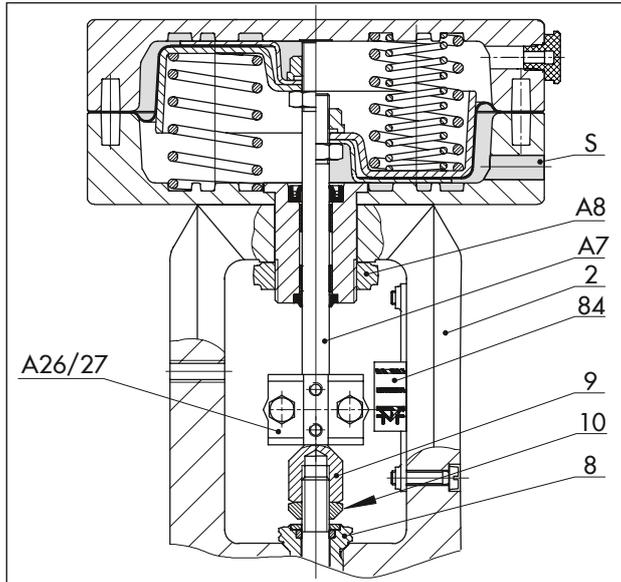


Fig. 20 : Servomoteur pneumatique type 3271 sur vanne de la série 240

2	Couvercle/Bride	A7	Tige de servomoteur
8	Douille filetée	A8	Écrou crénelé
9	Écrou d'accouplement	A26/	Noix d'accouplement
10	Contre-écrou	27	
84	Indicateur de course	S	Raccord de pression de commande

1. Desserrer les noix d'accouplement (A26/27).
2. Desserrer l'écrou d'accouplement (9) et le contre-écrou (10) de la vanne.
3. **Dans le sens d'action « Tige sort » (TS) :** Pour que la tige de servomoteur rentre, soumettre le servomoteur à une pression de commande correspondant à environ 50 % de la plage de pression nominale. Desserrer l'écrou crénelé (A8). Couper la pression de commande.
Dans le sens d'action « Tige entre » (TE) : desserrer l'écrou crénelé (A8).
4. Retirer le servomoteur de la vanne.
5. Visser à fond le contre-écrou (10) et l'écrou d'accouplement (9) sur la vanne.
6. Visser à fond l'écrou cylindrique (A8) sur le servomoteur.

b) Vanne microdébit type 3510

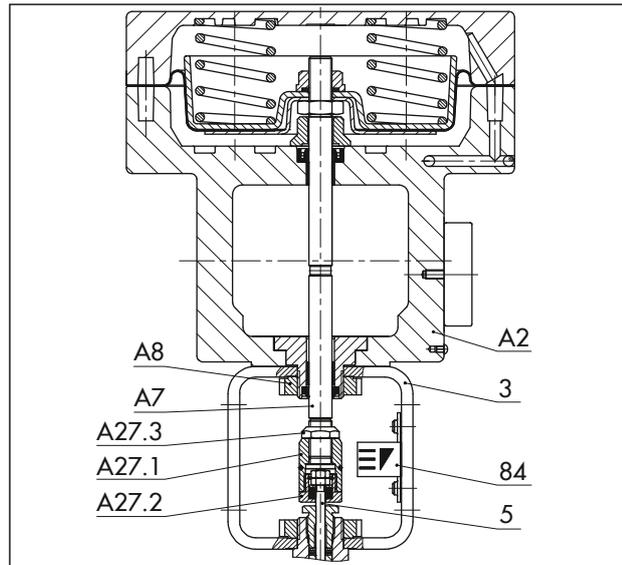


Fig. 21 : Servomoteur pneumatique type 3277 sur microvanne type 3510

3	Arcade	A8	Écrou crénelé
5	Tige de clapet avec clapet	A27.1	Écrou d'accouplement
84	Indicateur de course	A27.2	Douille d'accouplement (partie inférieure de l'accouplement)
A2	Couvercle inférieur	A27.3	Contre-écrou
A7	Tige de servomoteur		

1. Desserrer le contre-écrou (A27.3).
2. **Dans le sens d'action « Tige sort » (TS) :** Pour que la tige de servomoteur rentre, soumettre le servomoteur à une pression de commande correspondant à environ 50 % de la plage de pression nominale. Maintenir l'écrou d'accouplement (A27.1) et la douille d'accouplement (A27.2) en place à l'aide d'un outil approprié et les séparer l'un de l'autre. Couper la pression de commande.
Dans le sens d'action « Tige entre » (TE) : maintenir l'écrou d'accouplement (A27.1) et la douille d'accouplement (A27.2) en place à l'aide d'un outil approprié et les séparer l'un de l'autre.
3. Desserrer l'écrou crénelé (A8).
4. Retirer le servomoteur de la vanne.
5. Visser le contre-écrou (A27.3) et l'écrou d'accouplement (A27.1) sur le servomoteur sans les serrer.

i Nota

La douille d'accouplement (A27.2) reste sur la vanne.

6. Visser à fond l'écrou cylindrique (A8) sur le servomoteur.

11.2 Relâchement de la précontrainte des ressorts dans le servomoteur

De longues vis (vis de serrage) avec de longs écrous (écrous de serrage) et de courtes vis avec de courts écrous sont réparties tout autour du corps du servomoteur pour assembler les couvercles inférieur et supérieur du servomoteur.

Les ressorts à l'intérieur du servomoteur sont précontraints à l'aide des vis et écrous longs.

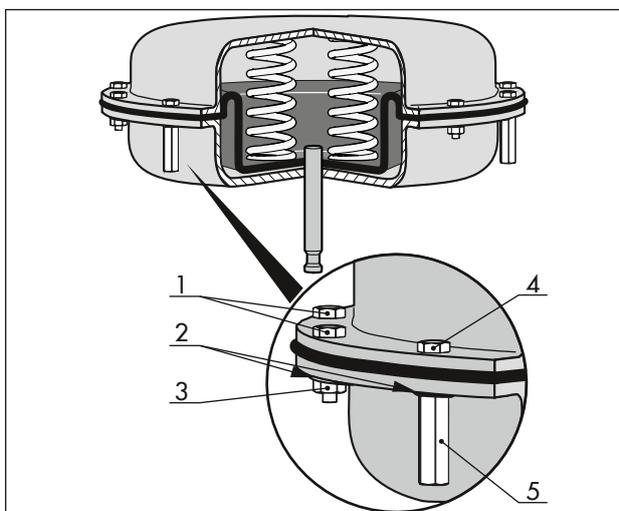


Fig. 22 : Ressorts précontraints (représentation schématique)

- | | | | |
|---|-------------|---|------------------|
| 1 | Vis courte | 4 | Vis de serrage |
| 2 | Rondelle | 5 | Écrou de serrage |
| 3 | Écrou court | | |

Pour relâcher la précontrainte des ressorts dans le servomoteur, procéder comme suit :

1. Retirer les vis et écrous courts sur les couvercles en retirant aussi les rondelles.
2. Desserrer les vis et écrous de serrage longs sur les couvercles en procédant progressivement tout à tour afin de relâcher la précontrainte des ressorts de façon homogène. Pour ce faire, contre-serrer les têtes de vis avec un outil approprié et appliquer le couple de serrage aux écrous.

12 Réparation

Quand le servomoteur ne fonctionne plus correctement, ou s'il ne fonctionne plus du tout, il est défectueux et doit être réparé ou remplacé.

REMARQUE

Endommagement du servomoteur en cas de réparation ou de remise en état non conformes !

- ⇒ Ne pas réaliser soi-même les travaux de réparation ou de remise en état.
- ⇒ Pour les travaux de réparation et de remise en état, contacter le service après-vente de SAMSON.

i Nota

De plus amples informations sur la procédure de retour et l'expédition des appareils sont disponibles sur ce site :

► www.samsongroup.com > SERVICE > Service après-vente

12.1 Renvoi des appareils à SAMSON

Les appareils défectueux peuvent être renvoyés à SAMSON pour réparation.

Pour expédier ou renvoyer des appareils, procéder comme suit :

1. Respecter les dispositions dérogatoires pour les types d'appareils spéciaux, cf. informations à l'adresse : ► www.samsongroup.com > SERVICE > Service après-vente > Retours.
2. Annoncer les retours à l'adresse returns-de@samsongroup.com en indiquant les informations suivantes :
 - Type
 - N° d'article
 - Var.-ID
 - Contrat original ou commande
 - Déclaration de contamination remplie (ce formulaire est disponible à l'adresse : ► www.samsongroup.com > SERVICE > Service après-vente > Retours)

Une autorisation de retour des marchandises (RMA) est envoyée après vérification de la demande.

3. L'autorisation RMA et la déclaration de contamination remplie et signée doivent être apposées dans un emplacement bien visible sur l'emballage.
4. Expédier la marchandise à l'adresse figurant sur l'autorisation RMA.

13 Élimination

SAMSON est un fabricant enregistré en Europe, institut compétent

► www.samsongroup.com > A PROPOS DE SAMSON > Environnement, société et gouvernance > Conformité des matériaux > Waste electrical and electronic equipment (WEEE)

N° d'enregistrement DEEE : DE 62194439



Vous trouverez des informations sur les substances particulièrement préoccupantes du règlement REACH dans le document « Informations supplémentaires sur votre requête/commande » conjointement aux documents de commande commerciale. Dans ces cas, ce document répertorie le numéro SCIP, qui peut être utilisé pour accéder à des informations supplémentaires sur le site web de l'Agence européenne des produits chimiques ECHA, cf. ► <https://www.echa.europa.eu/scip-database>.

i Nota

Des certificats recyclage pour les appareils seront fournis par SAMSON sur demande. Merci de s'adresser à aftersaleservice@samsongroup.com, en indiquant l'adresse de l'entreprise.

💡 Conseil

À la demande du client, SAMSON peut mandater un prestataire pour le démontage et le recyclage de l'appareil dans le cadre d'un concept de reprise.

- ⇒ Observer les réglementations locales, nationales et internationales lors de l'élimination du produit.
- ⇒ Ne pas jeter les composants, lubrifiants et substances dangereuses parmi les ordures ménagères.

14 Certificats

Les déclarations ci-dessous sont insérées dans les pages suivantes :

- Déclaration d'incorporation selon Directive Machines 2006/42/UE

La version imprimée des certificats correspond à la version valable au moment de l'impression. La version la plus récente des certificats est disponible sur Internet, sur la page du produit :

- ► www.samsongroup.com > Produits > Servomoteurs > 3271
- ► www.samsongroup.com > Produits > Servomoteurs > 3277

Autres certificats facultatifs disponibles sur demande.

DECLARATION OF INCORPORATION TRANSLATION



Declaration of Incorporation in Compliance with Machinery Directive 2006/42/EC

For the following products:

Type 3271 and Type 3277 Actuators

We certify that the Type 3271 and Type 3277 Actuators are partly completed machinery as defined in the Machinery Directive 2006/42/EC and that the safety requirements stipulated in Annex I, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5, 1.3.2, 1.3.4 and 1.3.7 are observed. The relevant technical documentation described in Annex VII, part B has been compiled.

Products we supply must not be put into service until the final machinery into which it is to be incorporated has been declared in conformity with the provisions of the Machinery Directive 2006/42/EC.

Operators are obliged to install the products observing the accepted industry codes and practices (good engineering practice) as well as the mounting and operating instructions. Operators must take appropriate precautions to prevent hazards that could be caused by the signal pressure and moving parts in/on the actuator.

The permissible limits of application and mounting instructions for the products are specified in the associated data sheets as well as the mounting and operating instructions; the documents are available in electronic form on the Internet at www.samson.de.

For product descriptions of the actuators, refer to:

- Types 3271 and 3277 Actuators: Mounting and Operating Instructions EB 8310-X

Referenced technical standards and/or specifications:

- VCI, VDMA, VGB: "Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen, Mai 2018" [German only]
- VCI, VDMA, VGB: "Zusatzdokument zum „Leitfaden Maschinenrichtlinie (2006/42/EG) – Bedeutung für Armaturen vom Mai 2018" [German only], based on DIN EN ISO 12100:2011-03

Comments:

- See mounting and operating instructions for residual hazards.
- Also observe the referenced documents listed in the mounting and operating instructions.

Persons authorized to compile the technical file:

SAMSON AG, Weismüllerstraße 3, 60314 Frankfurt am Main, Germany

Frankfurt am Main, 1 October 2019

Dr. Michael Heß
Director
Product Management and Technical Sales

Peter Scheermesser
Director
Product Upgrades and ETO Valves and Actuators

15 Annexe

15.1 Couples de serrage, lubrifiants et outillage

Cf. ► AB 0100 pour l'outillage, les couples de serrage et les lubrifiants

15.2 Pièces de rechange

1	Couvercle supérieur
2	Couvercle inférieur
2.1	Plaque de commutation ou de raccordement ¹⁾
4	Membrane
5	Assiette de membrane (2 pièces)
7	Tige de servomoteur
8	Écrou crénelé
10	Ressort (extérieur)
11	Ressort (intérieur)
15	Écrou à embase
16	Évents
20	Vis hexagonale
21	Écrou hexagonal
25	Rondelle
26/27	Noix d'accouplement
27.1	Écrou d'accouplement ²⁾
27.3	Contre-écrou ²⁾
28	Collier avec équerre
29	Vis hexagonale
30	Écrou hexagonal
40	Joint d'arbre
41	Joint racleur
42	Palier lisse
44	Douille d'arrêt
50	Arbre
51	Fourreau
52	Douille d'accouplement
58	Rondelle de glissement
65	Vis cylindrique
68	Butée à aiguille
69	Rondelle d'appui
76	Joint d'arbre
77	Palier lisse
80	Volant
134	Rondelle
135	Assiette de membrane (2 pièces)
138	Tige
139	Rondelle de sécurité
160*	Manchon de protection contre la poussière (en option)
191	Boulons
192	Douille fileté
193	Rondelle de glissement
194	Circlip

195	Rondelle
196	Couvercle
197	Couvercle
206	Joint
207	Tamis
300	Bouchon d'obturation
307	Bouchon d'obturation
308	Protection (bride)

¹⁾ uniquement sur le type 3277

²⁾ uniquement sur l'exécution pour vanne microdébit

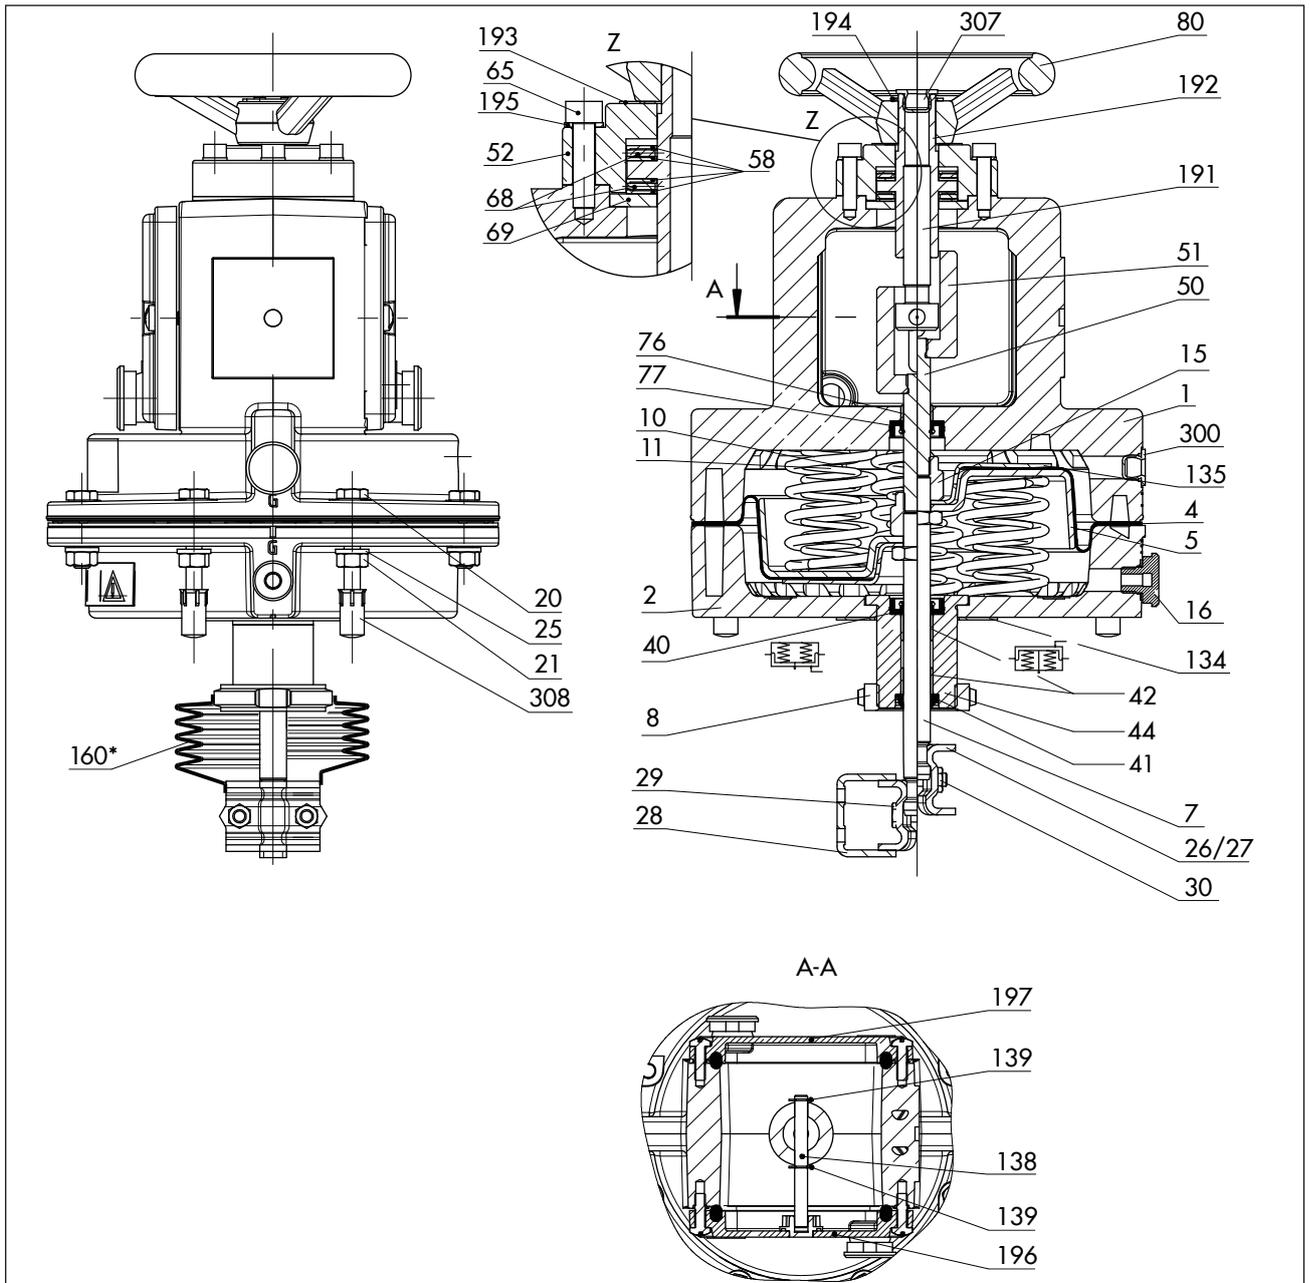


Fig. 23 : Servomoteur type 3271-5

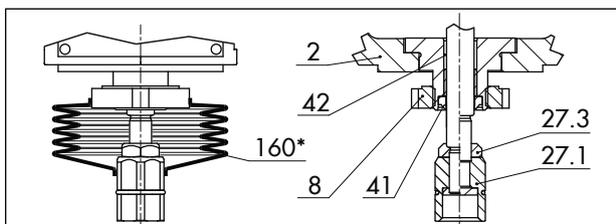


Fig. 24 : Raccordement sur une exécution microdébit

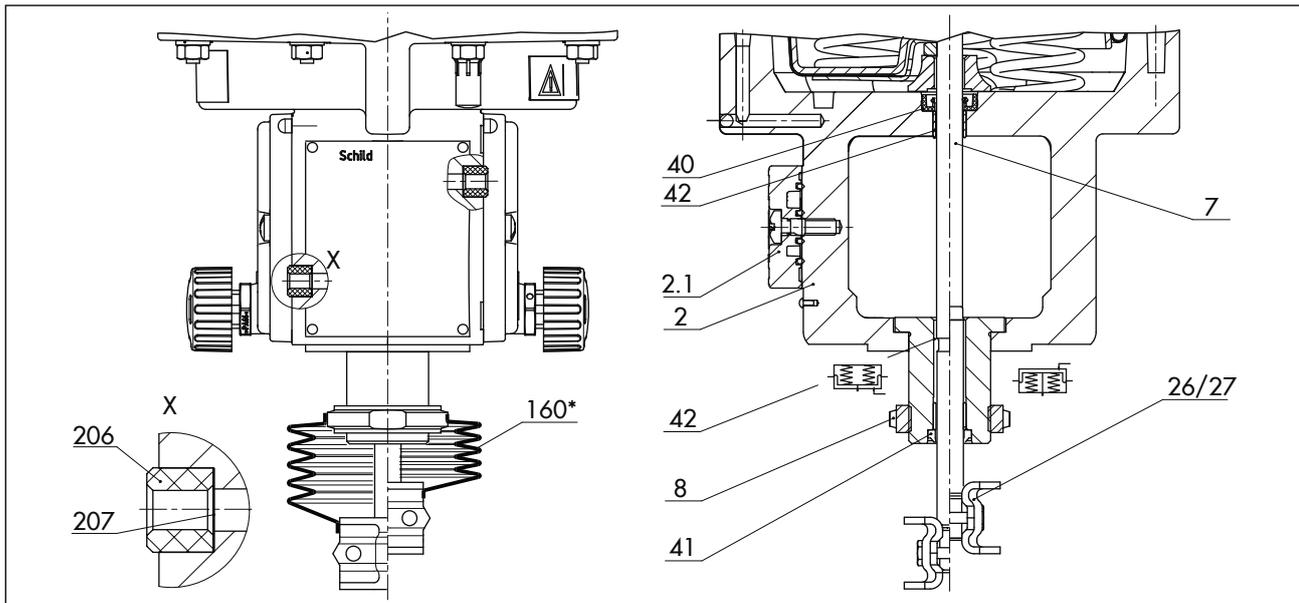


Fig. 25 : Servomoteur type 3277-5

15.3 Service

Le service après-vente se tient à disposition pour tous les travaux de maintenance et de réparation, mais aussi en cas de dysfonctionnements ou de défauts du produit.

Adresse électronique

Le service après-vente est joignable à l'adresse aftersalesservice@samsongroup.com.

Adresses de la société SAMSON AG et de ses filiales

Les adresses de la société SAMSON AG et de ses filiales, ainsi que celles des représentants et des points de service, sont disponibles dans les catalogues de produits SAMSON ou sur le site Internet à l'adresse ► www.samsongroup.com.

Informations utiles

Pour toute demande de renseignements ou pour l'établissement d'un diagnostic de panne, indiquer les informations suivantes :

- numéro de commande et numéro de position
- type, numéro de série, surface du servomoteur, course, sens d'action et plage de pression nominale (p. ex. de 0,2 à 1 bar) ou plage de fonctionnement du servomoteur
- type de vanne, le cas échéant
- plan de montage



SAMSON AKTIENGESELLSCHAFT
Weismüllerstraße 3 · 60314 Francfort-sur-le-Main, Allemagne
Téléphone : +49 69 4009-0 · Fax : +49 69 4009-1507
samson@samsongroup.com · www.samsongroup.com